

# 政府采购合同

ZHY2023-1062

甲方：大庆油田总医院  
地址：大庆市萨尔图区中康街9号

乙方：大庆市让胡路区森隆家具商店  
地址：黑龙江省大庆市让胡路区思源街22号

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就 医疗办公家具、定制治疗台及定制实验台项目（第1包）（填写项目名称）（政府采购项目编号：[230601]QC[GK]20230052、批准文件编号：庆财采核字[2023]00369号），经平等自愿协商一致达成合同如下：

## 1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同格式以及合同条款
- (2) 中标结果公告及中标通知书
- (3) 招标文件
- (4) 投标文件
- (5) 变更合同

2. 本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

## 3. 合同金额

合同金额为人民币 1338530.00 元，大写：壹佰叁拾叁万捌仟伍佰叁拾元整

## 4. 付款方式及时间

付款方式：支付比例 100%，

一期：合同生效后，甲方收到中标人请款资料及合规发票后 20 个工作日内，向乙方支付合同总价的 35%；

二期：货物安装调试完毕，并经甲方验收合格后，甲方收到乙方请款资料及合规发票后 20 个工作日内，向乙方支付合同总价的 65%。



#### 5. 履约保证金

收取比例：5% 说明：

- 1、中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人按规定数额提交履约保证金。
- 2、采购单位在质保期满验收合格后无息退还给供应商，签订合同后，若供应商未按合同履行则不予退还。

3、履约保证金可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构的保函等非现金形式提。

4、对于减、免履约保证金的情形，采购人应按照《大庆市财政局关于进一步规范政府采购保证金收取行为的通知》（庆财采【2023】6号）执行。 账 户：大庆油田总医院开 户 银 行：中国工商银行大庆市分行油田支行 账 号：0905060109249005558

#### 6. 交货安装

交货时间：接院方通知起 30 天内完成供货、安装、调试、交付采购人使用。

交货地点：大庆市萨尔图区中康街九号（院方指定院区内房间或地点）

#### 7. 质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

#### 8. 包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

#### 9. 运输要求

- （1）运输方式及线路：汽运等。
- （2）运输及相关费用由乙方承担。

#### 10. 知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

#### 11. 验收

- （1）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。



(2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 7 日内负责处理，乙方逾期未及时处理的按照违约处理。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

## 12. 售后服务

(1) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容：（质保期、培训及服务要求：（一）中标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对采购人无偿进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由双方约定。（二）质量保证期（简称“质保期”）：5 年。质保期自采购人在货物质量验收单上签字之日起计算。（三）质保期内，中标人负责对其提供的货物实行包修、包换、包退、包维护保养，不再收取任何费用，但采购人人为原因造成损坏和不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。（四）质保期内，中标人要在接到故障电话后 24 小时内安排专业服务人员到场修复，48 小时内处理完毕，若无法修复的，需提供同等规格的产品代用，直至故障设备修复。（五）所有货物质保服务方式均为中标人上门服务，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。（六）在质保期内，中标人需对所提供的设备做定期检查和保养。）

## 13. 违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，违约方按日承担合同金额 0.1% 的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

## 14. 不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 15 天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 15. 争议的解决方式





合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以向萨尔图区人民法院起诉。

16. 合同保存

合同文本一式八份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

17. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：大庆油田总医院（章）

采购方法人代表：  (签字)

开户银行：中国工商银行大庆市分行油田支行

帐号：0905060109249005558

联系电话：13945943303



乙方：大庆市让胡路区森隆家具商店（章）

投标人法人代表：  (签字)

开户银行：中国建设银行股份有限公司大庆油田支行

帐号：23050166385100000436

联系电话：18846670888

签订时间：2023年12月13日





附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件一致）（工程类的附工程量清单等）

序号	名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	门诊医技楼 诊桌 (1600*1600 *750)	<p>1 基本技术参数：                      (1)材料：台面采用优质 E0 级生态夹板，木纹饰面，夹板内层厚薄均匀，无空洞，曲翘变型少，板材厚度公差±0.5，台面 25mm 厚；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；1.5mm 定制折弯成型拆装式钢制金属脚架无菌静电喷涂，无甲醛，耐磨性高；                      (2)封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边工艺，平整、无脱胶、表面无露胶；                      (3) 配置：缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、制支撑柜含主机柜、单门单抽柜、带钢制吊档板、钢制键盘架；                      2.重要技术参数：                      诊断桌：符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》标准：                      (1) 苯≤0.05mg/m<sup>3</sup>； 甲苯≤0.1mg/m<sup>3</sup>； TVOC≤0.3mg/m<sup>3</sup>； 甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>；                      (2) 家具涂层可迁移元素：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se、砷 As 均≤25mg/kg；                      验收时需提供重要技术参数证明材料。                      注：加注“★”项为重要条款，若其中 1 条不满足将导致废标；其余非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>	大庆	221	张	700	154700



<p>2</p> <p>门诊医技楼 诊椅(标 准)1120*64 0*670</p>	<p>1.基本技术参数:</p> <p>(1) 面料: 座垫布绒: 采用优质网布+西皮坐面。</p> <p>(2) 背框: 采用全新尼龙材料一体注塑成型灰色尼龙背框: 背框具有很強的韧性, 升降腰包, 升降行程 5cm, 升降头枕, 升降行程 8CM</p> <p>(3) 扶手: 方形 PP 固定扶手, 外观光滑舒适无开合线。</p> <p>(4) 海绵: 采用高密度定型优质海绵, 回弹力好、硬度适当、密度为 45KG/M<sup>3</sup>; 用高频热压机一次性热压成型;</p> <p>(5) 五星脚脚轮-ABS 工程塑料一次成型; 脚轮间隙误差 0.01mm 之间, 移动无噪音平稳。</p> <p>(7) 气压棒: 优质四级气压棒, 升降自如, 可承重 250KG 压力升降 30 万次无损, 管壁厚度: 2.5mm。</p> <p>(8) 座椅整体可升降, 可倾仰, 带有可调节腰托, 腰托具有支撑腰部, 让医生能更加轻松工作。</p> <p>★2.重要技术参数:</p> <p>诊椅: 符合 QB/T 2280-2016 《办公家具办公椅》标准:</p> <p>(1) 椅背偏心度≤60mm; 座面左右水平偏差≤6mm; 着地平稳性 ≤2mm;</p> <p>(2) 软质聚氨酯塑料泡沫密度 (座面) ≥45kg/m<sup>3</sup>; 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 ≥45%;</p> <p>(3) 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 无倾翻;</p> <p>验收时需提供重要技术参数证明材料</p>		大庆	335	把	300	100500
--	---	--	----	-----	---	-----	--------



	<p>注：加注“★”项为重要条款，若其中 1 条不满足将导致废标；其余非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p> <p>★1 基本技术参数：          (1) 油漆丙烯烯一次性注塑成型，所用塑料部件均为原色，不需经过二次的漆面喷涂加工处理，可减少有害副产物，金属弓形脚壁厚 2.0MM。          注：加注★项为重要条款，若其中 1 条不满足将导致废标          1. 基本技术参数：          (1) 金属脚架壁厚 2.0MM，采用无缝焊接后静电喷涂 H 或不锈钢腿，床面采用黑色优质西皮饰面。内部填充海绵以增加病人看病时的舒适感。</p>					
<p>3 门诊医技楼 诊凳(标准) 300*300 *450</p>	<p>★2. 重要技术参数：          1). 医用诊断床：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准：          (1) 通过床铺面集中静载荷试验：          (2) 苯<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；甲苯<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>；二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>；TVOC<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3</math>；甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；          (3) 金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾<math>\geq 500</math>小时，耐腐蚀等级<math>\geq 9</math>级；          (4) 抑（抗）菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、粘质沙雷伯氏菌等抑菌率均<math>\geq 99\%</math>；          2). 西皮符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4341-2012《抗</p>	大庆	371	把	100	37100





	<p>菌聚氨酯合成革抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准：</p> <p>(1) 撕裂力<math>\geq 20N</math>；</p> <p>(2) 涂层粘着牢度<math>\geq 2.5N/10mm</math>；</p> <p>(3) 气味：干态、湿态<math>\leq 3</math>级；</p> <p>(4) PH值<math>\geq 3.2</math>；</p> <p>(5) 抑(抗)菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等抗菌率均<math>\geq 99\%</math>；</p> <p>(6) 耐霉菌性等级：球毛壳霉、大毛霉、绿粘帚霉、宛氏拟青霉、鞭状青霉等级均<math>\leq 0</math>级。</p> <p>验收时需提供重要技术参数证明材料</p> <p>注：加注“★”项为重要条款，若其中 1 条不满足将导致废标；其余非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>				
4	<p>门诊医技楼 医用诊断床 (1900*600*650)</p> <p>★ 3 ★ 2.重要技术参数：</p> <p>★ 1) 医用诊断床：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；</p> <p>★ 5 (1) 通过床铺面集中静载荷试验：</p> <p>2</p> <p>(1) 金属脚架壁厚 2.0MM，采用无缝焊接后静电喷涂 H 或不锈钢腿，床面采用黑色优质西皮饰面。内部填充海绵以增加病人看病时的舒适感。</p>	大庆	105	张	400
					42000



	<p>★ 6</p> <p>(2) 苯 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；甲苯 <math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>；二甲苯 <math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>；TVOC <math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3</math>；甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2</math>；</p> <p>★ 7 (3) 金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾 <math>\geq 500</math> 小时，耐腐蚀等级 <math>\geq 9</math> 级；</p> <p>★ 8 (4) 抑菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、粘质沙雷伯氏菌等抑菌率均 <math>\geq 99\%</math>；</p> <p>2). 西皮：符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》、QB/T 4341-2012 《抗菌聚氨酯合成革抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准；</p> <p>★ 10 (1) 撕裂力 <math>\geq 20\text{N}</math>；</p> <p>★ 11 (2) 涂层粘着年度 <math>\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}</math>；</p> <p>★ 12 (3) 气味：干态、湿态 <math>\leq 3</math> 级；</p> <p>★ 13 (4) PH 值 <math>\geq 3.2</math>；</p> <p>14 (5) 抑(抗)菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等抗菌率均 <math>\geq 99\%</math>；</p> <p>★ 15 (6) 耐霉菌性等级：球毛壳霉、大毛霉、绿粘帚霉、宛氏拟青霉、链状青霉等级均 <math>\leq 0</math> 级。</p> <p>★ 16 验收时需提供重要技术参数证明材料</p> <p>★ 17 注：标注“★”项为重要条款，若其中 1 条不满足将导致废标；其他非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>				
--	---	--	--	--	--



6	门诊医技楼 无菌柜	1.基本技术参数:	大庆	47	组	450	21150
5	门诊医技楼 带教诊桌 (1600*2800 *750)	<p>1. 基本技术参数:</p> <p>2 (1). 材料: 台面采用优质 E1 级实木颗粒板,</p> <p>3 (2). (2). 封边: 采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边工艺, 无脱胶、表面无露胶;</p> <p>(3) 配置: 缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、制支撑柜含主机柜、3 抽屉 2 个、钢制键盘架 2 个: 2800*1500 屏风 1 个与桌面和副台连接。方便专家联合会诊与患者沟通。</p> <p>★5 ★2. 重要技术参数:</p> <p>★ 6 医用诊断桌: 符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》标准;</p> <p>-第 24 页-</p> <p>★ 7</p> <p>(1) 苯 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>; 甲苯 <math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>; 二甲苯 <math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>; TVOC <math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3</math>; 甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>;</p> <p>★ 8 (2) 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se、砷 As 均 <math>\leq 25\text{mg}/\text{kg}</math>;</p> <p>★ 9 验收时需提供重要技术参数证明材料</p> <p>★10 注: 加注“★”项为重要条款, 若其中 1 条不满足将导致废标; 其余非★项如有 3 条或 3 条以上不符合亦将视为废标。</p>	大庆	50	张	1500	75000





	<p>(900*500*1800)</p> <p>(1) 基材: 优质 0.8mm 厚冷轧钢板;</p> <p>(2) 表面除油除锈酸洗磷化工艺;</p> <p>(3) 采用静电喷涂树脂工艺, 优质环保喷涂粉末;</p> <p>(4) 配置带锁, 内置挂衣杆及层板</p> <p>(5) 柜: 符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、附着力</p> <p>不低于 2 级</p> <p>注: 非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>				
7	<p>门诊医技楼 三门衣柜 (900*500*1850)</p> <p>(1) 基材: 优质 0.8mm 厚冷轧钢板;</p> <p>(2) 表面除油除锈酸洗磷化工艺;</p> <p>(3) 采用静电喷涂树脂工艺, 优质环保喷涂粉末;</p> <p>(4) 配置带锁, 内置挂衣杆及层板</p> <p>(5) 柜: 符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、附着力</p> <p>不低于 2 级</p> <p>注: 非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>	大庆	13	个	480
8	<p>门诊医技楼 两门衣柜 (900*500*1850)</p> <p>1. 基本技术参数:</p> <p>2 (1) 基材: 优质 0.8mm 厚冷轧钢板;</p> <p>(2) 表面除油除锈酸洗磷化工艺;</p> <p>(3) 采用静电喷涂树脂工艺, 优质环保喷涂粉末;</p> <p>(4) 配置带锁, 内置挂衣杆及层板</p> <p>(5) 柜: 符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、附着力</p> <p>不低于 2 级</p>	大庆	100	个	450



		7注：非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。					
		具体技术(参数)要求 1.1 基本技术参数： 基材：优质 1.5mm 钢腿； 3 (2) 优质西皮饰面内置高密海绵。 3 (3) 表面除油除锈酸洗磷化工艺； 4 (3) 表面除油除锈酸洗磷化工艺； 5 (4) 采用静电喷涂树脂工艺，优质环保喷涂粉末 注：非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。 ★号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					
9	门诊医生楼 更衣室 (1200*400*450)		大庆	37	张	200	7400
10	门诊医技楼 鞋架 (900*400*1850)	1. 基本技术参数： 2 (1) 基材：优质 0.8mm 厚冷轧钢板； 3 (2) 表面除油除锈酸洗磷化工艺； 4 (3) 采用静电喷涂树脂工艺，优质环保喷涂粉末； 5 (4) 配置 15 门带锁； 6 注：非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。	大庆	25	组	500	12500
11	门诊医技楼 衣架(标准) 400*400 *1780	1. 基本技术参数 2.(1)采用纯实木材质制造而成，经过烘干、造型、打磨、采用环保漆。	大庆	29	个	120	3480
12	门诊医技楼 候诊椅(三人位) 1750*840	1. 基本技术参数： -第26页-	大庆	34	把	750	25500











	<p>1).候诊椅符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准:</p> <p>(1) 力学性能: 1) 通过座面静载荷试验: 2) 通过椅背静载荷试验:</p> <p>(2) 理化性能要求: 耐腐蚀: 100h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧3mm 以外, 应无鼓包产生: 100h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象:</p> <p>(3) 产品涂层和覆面层中可溶性重金属: 1) 可溶性铅: ≤90mg/kg:</p> <p>2) 可溶性镉: ≤75mg/kg: 3) 可溶性铬: ≤60mg/kg: 4) 可溶性汞: ≤60mg/kg:</p> <p>验收时需提供重要技术参数证明材料</p> <p>注: 加注“★”项为重要条款, 若其中 1 条不满足将导致废标; 其余非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>				
<p>14</p> <p>门诊医技楼 二次候诊椅 (四人 位) 2320*84 0*515</p>	<p>1.基本技术参数:</p> <p>(1) 座椅总长度: 2300-2350MM (2) 座椅总高度: 840-845MM (3) 椅座宽度: 515-520MM (4) 椅座高度: 430-435M</p> <p>(2) .扶手、脚: 扶手脚采用≥2.0mm 厚冷轧钢板, 冲压、焊接成型, 打磨抛光, 除油除锈后表面静电喷粉处理, 4 人位候诊椅配置 5 个扶手</p> <p>(3) PU 垫: 高密度聚亚氨酯 (PU), 专用模具一体成型</p> <p>(4) 支撑架: 椅面采用底部支撑架连接, 底部支撑架不低于 5MM 热轧钢板折弯成型, 表面喷涂处理, 使整排座椅使用后保持一条水平线, 加强椅面稳固性能, 椅面安装位置可根据具体要求进行调整。</p> <p>(5) 调节脚: 椅腿底部附有不易刮伤表面的防滑橡塑垫以防损坏地</p>	<p>大庆</p>	<p>165</p>	<p>把</p>	<p>950</p> <p>156750</p>



	<p>面, 可提供高度调节及地面水平恢复系统。</p> <p>★2.重要技术参数</p> <p>1)候诊椅符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准:</p> <p>力学性能: 1) 通过座面静载荷试验: 2) 通过椅背静载荷试验:</p> <p>(2) 理化性能要求: 耐腐蚀: 100h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外, 应无鼓包产生: 100h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象:</p> <p>(3) 产品涂层和覆面层中可溶性重金属: 1) 可溶性铅: ≤90mg/kg; 2) 可溶性镉: ≤75mg/kg; 3) 可溶性铬: ≤60mg/kg; 4) 可溶性汞: ≤60mg/kg;</p> <p>验收时需提供重要技术参数证明材料</p> <p>注: 加注“★”项为重要条款, 若其中 1 条不满足将导致废标: 其余非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>					
<p>15</p> <p>门诊医技楼 沙发床 (2000*720*860)</p>	<p>3</p> <p>1. 基本技术参数:</p> <p>2 (1) 面料: 采用优质西皮, 薄厚均匀, 无裂面, 无管皱, 手感柔软; 耐折耐牢度 20000 次, 。</p> <p>2) 泡棉: 高密度不助燃成型泡棉, 要求软硬适中、不变形, 抗疲劳能力强: 密度要求座面 ≥45kg/m<sup>3</sup>;</p> <p>内部框架: 实木框架结构, 木材含水率 8-12%, 板材最大承受压力 300kg, 经防腐、防虫化学处理,</p> <p>4 弹簧: 高弹性蛇形弹簧符合人体工学; 后背及底座饱满, 富有</p>	<p>大庆</p>	<p>2</p>	<p>张</p>	<p>550</p>	<p>1100</p>





		弹性 5注：非★项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。 说明打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致废标无效。					
16	门诊医技楼 藤椅(标准)550*800*850	★1.基本技术参数：天然材料编制而成，环保耐用，整体框架为藤条，利用它韧性和柔性编制而成。 注：加注“★”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标	大庆	4	把	200	800
17	门诊医技楼 圆茶几(直径800)	★1.基本技术参数：天然材料编制而成，环保耐用，整体框架为藤条，利用它韧性和柔性编制而成。 2注：加注“★”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标 说明打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致废标无效。	大庆	2	个	100	200
18	门诊医技楼 沙具置物架(800*800*1500)	1.基本技术参数： 2 (1)层板选用一级冷轧钢板，表面经过酸洗、磷化喷塑喷涂，经过高温处理使其与钢板有效分离、防腐 防锈巩固耐用。钢板经打磨、酸洗磷化后，使环氧树脂粉末通过静电作用吸附到铁板表面，再经过雾化处理无味，环保达到国家标准。 (2)横梁的挂件结构与立柱蝴蝶孔相卡，安装便捷，不需螺丝等配件 4 立柱厚度，横梁40*40*2.0mm,层板1.0mm	大庆	10	个	300	3000



		5 (4) 每层承重 400kg。 6 注: 非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。					
19	门诊医技楼 懒人沙发 (标) 800*780 *900	1 注: 基本技术参数: 采用优质布绒饰面, 内置颗粒物, 整体舒适可以自由休息, 可整体拆卸。 2 注: 加注“★”项为重要条款, 若其中 1 条不满足将导致废标 说明打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 3 基本技术参数:	大庆	2	张	400	800
20	门诊医技楼 心电图室长条 桌 (1400*500* 750)	(1) 基材: 台面采用 E1 级 25mm 厚木纹色三聚氰胺颗粒板, 侧板采用 25MM 板其它板材 16mm 厚, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度、刚性好、不变形、比重合理; 甲醛释放 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。符合 GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》达到国标环保要求; 经久耐用。 3 (2) 封边: 采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 环保热熔胶, 全自动封边机完成封边; 4 (3) 金属优质脚壁厚 1.2MM 加万向轮脚可锁定, 5 (4) 金属钢制架。可连接锁定 6 注: 非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。	大庆	2	张	300	600
21	门诊医技楼 心电图室椅 (标)	1. 基本技术参数: 2. 聚丙烯一体成型背框; 方便握住推动椅子前行	大庆	2	把	200	400



<p>准) 550*580*900</p>	<p>3 2、高回弹聚氨酯定型绵，极为柔软且超强舒适</p> <p>4 3、优质四级气压棒，升降自如，可承重 250KG 压力升降 30 万次无惧。椅背厚度：2.5mm，升降行程 10cm。承重 &gt; 155KG。</p> <p>5 4 金属五星脚或尼龙脚架带静音脚轮。</p> <p>6 功能：靠背带扶手孔方便挪用，无扶手设计方便医生操作。</p> <p>7 注：非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标基本技术参数：</p>				
<p>22 门诊医技楼 脑电室环形 诊桌(定制)</p>	<p>2 (1). 材料：台面采用优质 E1 级实木颗粒板，厚度 25CM，台面尺寸：(1800*1800*750)</p> <p>3 (2). 封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边条</p> <p>4 (3) 配置：缓冲阻尼铰链、静音三节导轨。</p> <p>5 2. 重要技术参数：</p> <p>6 医用诊桌：符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》标准：</p> <p>7 (1) 苯 ≤ 0.05mg/m<sup>3</sup>；甲苯 ≤ 0.1mg/m<sup>3</sup>；二甲苯 ≤ 0.1mg/m<sup>3</sup>；        甲醛 ≤ 0.3mg/m<sup>3</sup>； 甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>8 (2) 家具涂层可迁移元素：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se、砷 As 均 ≤ 25mg/kg；</p> <p>9 注：非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>	<p>大庆</p>	<p>1</p>	<p>张</p>	<p>800 800</p>





23	<p>门诊医技楼 四面软包病 床(定制)</p> <p>(1)病床规格尺寸:2120*960*500mm(2)床体骨架采用40*80*1.5mm的成型方管焊接而成。先进的焊接工艺,焊接质量优质,床体坚固,可承载240kg。(3)床四面采用医用西皮饰面高密度海绵填充。(4)四脚采用125mm 豪华静音四脚刹车轮,高稳定连动系统,刹车稳定灵活,方便、防水、防尘。(5)床垫:1.布采用防水布,具有液体不渗透表层且擦拭容易,可长期保持床面干净卫生,有透气性、防滑性。内置海绵采用高弹海绵,舒适耐用,棕片采用纯天然椰棕片,干爽、吸潮。床垫配有拉链,便于装卸、清洗,海绵为3公分厚,棕片3公分厚。</p>	大庆	2	张	800	1600
24	<p>门诊医技楼 床头桌 (480*480*760)</p> <p>(1) 床头桌规格:480*480*760 钢塑一体床头柜 (2) 整体采用 ABS 高级工程塑料注塑成型,表面易清洗、擦拭,美观大方,抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。(3) 整体为三层,第一层为餐桌板,第二层为抽屉,抽拉灵活,无噪音,下部是大容积储物柜,内置隔板,方便使用。(4) 配置:餐桌、抽屉、单拉门扇,两侧毛巾架及挂钩,方便实用。</p>	大庆	4	张	200	800
25	<p>门诊医技楼 办公桌 (1200*500*750)</p> <p>1.基本技术参数: (1)基材:台面采用 E1 级 25mm 厚三聚氰胺颗粒板,侧板采用 25MM 板其它板材 20mm 厚, 甲醛释放<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>。符合 GB18580-2001 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》达到国标环保要求:经久耐用。 (2)封边:采用 2.0mm 厚 PVC 封边条,环保热熔胶,全自动封边机</p>	大庆	15	张	260	3900



	<p>完成封边:</p> <p>(3) 五金配件: 采用优质锁具及门铰, 开合次数超过 8 万次;</p> <p>(4) 门铰链: 符合 QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》标准。</p> <p>优质三节轨, 耐久性 10 万次开合无损。</p> <p>重要技术参数:</p> <p>办公桌: 符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》标准:</p> <p>(1) 苯 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>; 甲苯 <math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>; 二甲苯 <math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>; TVOC <math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3</math>; 甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>;</p> <p>(2) 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se、砷 As 均 <math>\leq 25\text{mg}/\text{kg}</math>;</p> <p>注: 非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>					
26	<p>门诊医技楼 办公桌 (1300*700*750)</p> <p>★</p> <p>(1) 基材: 台面采用 E1 级 25mm 厚三聚氰胺颗粒板, 侧板采用 25MM 板其它板材 20mm 厚, 甲醛释放 0.5mg/L。符合 GB18580-2001 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》达到国标环保要求; 经久耐用。(2) 封边: 采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 环保热熔胶, 全自动封边机完成封边; (3) 五金配件: 采用优质锁具及门铰, 开合次数 8.1 万次; (4) 门铰链: 符合 QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》标准。优质三节轨, 耐久性 10 万次开合无损。办公桌: 符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》标准:</p> <p>★</p> <p>TVOC: 3mg/m<sup>3</sup>; 甲醛释放量 0.05mg/m<sup>3</sup>; 苯 0.05mg/m<sup>3</sup>; 甲苯 0.1mg/m<sup>3</sup>; 二甲苯 0.1mg/m<sup>3</sup>; 5mg/m<sup>3</sup>; (2) 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se、砷 As 均 25mg/kg;</p>	大庆	8	张	300	2400
27	<p>门诊医技楼 医生工作椅</p> <p>★</p> <p>1. 基本技术参数:</p>	大庆	90	把	300	27000






<p>(标准) 600*670 *1120</p>	<p>2 (1) 面料: 座垫布绒: 采用优质网布</p> <p>3 (2) 背框: 采用全新尼龙材料一体注塑成型尼龙背框: 背框具有很强的韧性, 升降腰包,</p> <p>4 (3) 扶手: 方形 PP 固定扶手, 外观光滑舒适无开合线。</p> <p>5 (4) 海绵: 采用高密度定型优质海绵, 回弹力好、硬度适当、密度为45KG/M3;</p> <p>6 (5) 五星脚脚轮-ABS 工程塑料一次成型: 脚轮间隙误差 0.01mm 之</p> <p>7 (7) 气压棒: 优质四级气压棒, 升降自如, 可承重 250KG 压力升降 30 万次无损, 管壁厚度: 2.5mm, 升降行程: 10cm, 承重&gt;155KG。</p> <p>8 (8) 脚轮: 原生料强化合成尼龙纤维树脂材料制成: 滑动时无杂音, 负重条件下反复推拉 10 万次无异响声</p> <p>9 (9) 座椅整体可升降, 可倾仰带有可调节腰托, 腰托具有支撑腰部, 防止医生能更加轻松工作。</p> <p>10 ★★2. 重要技术参数:</p> <p>11 医生工作椅: 符合 QB/T 2280-2016 《办公家具办公椅》标准:</p> <p>12 ( ) 椅背偏心度≤60mm; 座面左右水平偏差≤6mm; 着地平稳性≤2mm;</p>				
-------------------------------	---	--	--	--	--







	<p>★ 13 (2) 软质聚氨酯塑料泡沫密度 (座面) <math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>; 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 <math>\geq 45\%</math>;</p> <p>★ 14 (3) 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力 <math>\leq 20\text{N}</math>), 应无倾翻;</p> <p>★ 15 验收时需提供重要技术参数证明材料</p> <p>★ 16 注: 加注“★”项为重要条款, 若其中 1 条不满足将导致废标; 其余非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>				
<p>28</p> <p>门诊医技楼 静点椅(标准) 750*700*900</p>	<p>(1) 表层: 采用优质医用西皮覆面, 皮面柔软光泽度好, 厚度 0.6MM, 透气性强, 具有抑菌抗菌耐消杀 (2) 、泡棉: 优质高回弹 PU 泡棉, 座面密度 35KG/m<sup>3</sup>, 背密度 30KG/m<sup>3</sup>, 回弹性 90%。 (3) 、内部: 采用优质松木实木框架, 木材含水率 12%, 承受压力 200kg。 (4) 、结构: 满包结构。内部榫结构, 优质蛇簧和尼龙绑带穿插编织打底, 穿插呈井字排布均匀分担承重。 (5) 、实木扶手带水杯孔, 可手控制后背倾仰角度, 满足病人最佳舒适度。 (6) 、配置不锈钢静点架 1 个。</p>	大庆	50	把	600 30000
<p>29</p> <p>门诊医技楼 两门门诊柜 (900*400*1850)</p>	<p>(1) 基材: 优质 0.8mm 厚冷轧钢板 (2) 表面除油除锈酸洗磷化工工艺; (3) 采用静电喷涂树脂工艺, 优质环保喷涂粉末, 漆膜附着力、漆膜硬度、漆膜耐用冲击性能符合国家 标准: 2. 重要技术参数: (1) 柜: 符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术标准》、 (1) 附着力 2 级; (2) 通过搁板定位试验: 通过搁板弯曲试验; 通过搁板支承件强度试验; (3) 苯 0.05mg/m<sup>3</sup>; 甲苯 0.1mg/m<sup>3</sup>; 二甲苯 0.1mg/m<sup>3</sup>; TVOC 0.3mg/m<sup>3</sup>; 甲醛释放量 0.05mg/m<sup>3</sup>; (4) 耐腐蚀试验: 经过 240 小时乙酸盐雾试验后, 耐腐蚀等级 9 级。</p>	大庆	1	组	450 450

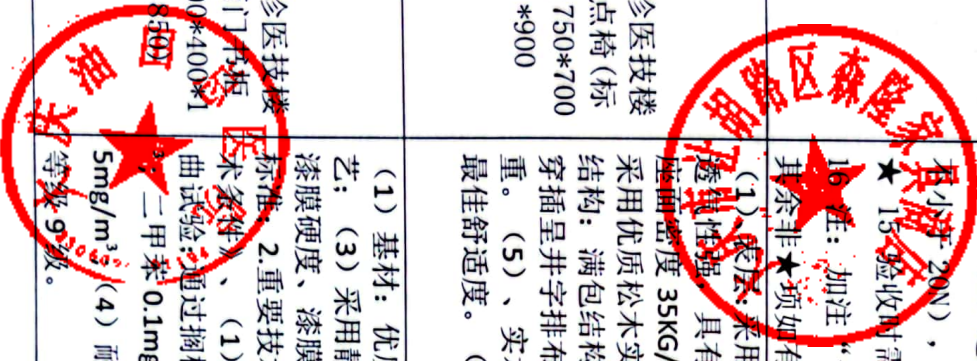

30	示教室, 办公室, 报告厅桌椅(1400*500*750)	<p>1.基本技术参数</p> <p>(1) 基材: 台面采用 E0 级 25mm 厚三聚氰胺颗粒板, 甲醛释放量 <math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>;</p> <p>(2) 金属成型脚管壁厚 1.5MM, 万向轮脚可锁定,</p> <p>(3) 釜属钢制架。可折叠锁定。</p> <p>(4) 封边: 采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 环保热熔胶, 全自动封边机完成封边。</p> <p>★注: 以上如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>	大庆	56	张	240	13440
31	示教室, 办公室, 报告厅椅子(标准) 500*480*780	<p>1. 基本技术参数:</p> <p>2</p> <p>(1) 基材: 台面采用 E1 级 25mm 厚三聚氰胺颗粒板, 侧板采用 25MM 板其它板材 16mm 厚, 甲醛释放</p> <p>(2) 封边: 采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 环保热熔胶, 全自动封边机完成封边;</p> <p>(3) 五金配件: 采用优质锁具及门铰, 开合次数超过 8 万次;</p>	大庆	130	把	140	18200
32	示教室, 办公室, 报告厅办公桌(1400*700*750)	<p>1. 基本技术参数:</p> <p>2</p> <p>(1) 基材: 台面采用 E1 级 25mm 厚三聚氰胺颗粒板, 侧板采用 25MM 板其它板材 16mm 厚, 甲醛释放</p> <p>(2) 封边: 采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 环保热熔胶, 全自动封边机完成封边;</p> <p>(3) 五金配件: 采用优质锁具及门铰, 开合次数超过 8 万次;</p>	大庆	82	张	300	24600





	<p>(4) 门铰链：符合 QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》标准。优质三节轨，耐久性 10 万次开合</p> <p>无损、耐腐蚀试验 18h 无锈点。</p> <p>★6 重要技术参数： ★7 办公桌：符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》标准； ★8 (1) 苯 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>； 甲苯 <math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>； 二甲苯 <math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>； TVOC <math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3</math>； 甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>★9 (2) 家具涂层可迁移元素：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se、砷 As 均 <math>\leq 25\text{mg}/\text{kg}</math>；</p> <p>★10 验收时需提供重要技术参数证明材料</p> <p>11 注：加注“★”项为重要条款，若其中 1 条不满足将导致废标；其余非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p> <p>1.基本技术参数： (1).材料：台面采用优质 E1 级三聚氰胺颗粒板， (2).封边：采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边条 (3).配置：缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、制支撑柜含主机柜、单门单抽柜、制键盘架；</p>				
33	<p>示教室，报告厅收款架 (1500*1500*750)</p> <p>★2 重要技术参数： 医用桌：符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》标准； (1) 苯 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>； 甲苯 <math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>； 二甲苯 <math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>； TVOC</p>	大庆	26	张	600 15600








	<p>≤0.3mg/m<sup>3</sup>； 甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>(2) 家具涂层可迁移元素：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se、砷 As 均≤25mg/kg；</p> <p>收 需 提 供 重 要 技 术 参 数 证 明 材 料 注： 加 注 “★” 项 为 重 要 条 款 ， 若 其 中 1 条 不 满 足 将 导 致 废 标 ； 其 余 非 ★ 项 如 有 3 条 或 3 条 以 上 不 符 则 亦 将 视 为 废 标 。</p> <p>1.基本技术参数： 2) 背框：采用全新尼龙材料一体注塑成型灰色尼龙背框：背框具有很强的韧性，升降腰包，升降行程 5cm，升降头枕，升降行程 8CM (3) 扶手：方形 PP 固定扶手，外观光滑舒适无开合线。 (4) 海绵：采用高密度定型优质海绵,回弹力好、硬度适当、密度为 45KG/M3;用高频热压机一次性热压成型; (5)五星脚脚轮-ABS 工程塑料一次成型;脚轮间隙误差 0.01mm 之间,移动无噪音平稳。 (7) 气压棒:优质四级气压棒,升降自如,可承重 250KG 压力升降 30 万次无损,管壁厚度: 2.5mm。</p> <p>8)座椅整体可升降,可倾仰,带有可调节腰托,腰托具有支撑腰部,让医生能更加轻松工作。 ★2.重要技术参数: 诊椅:符合 QB/T 2280-2016 《办公家具办公椅》标准: (1)椅背偏心率≤60mm;座面左右水平偏差≤6mm;着地平稳性</p>				
34 示教室, 办公室, 报告厅办公椅 (标准)	<p>大庆</p>	138	把	300	41400



35	示教室, 办公室, 报告厅文件柜 (900*400)	<p>≤2mm:</p> <p>(2) 软质聚氨酯塑料泡沫密度 (座面) ≥45kg/m<sup>3</sup>; 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 ≥45%:</p> <p>(3) 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N) 应无倾翻:</p> <p>验收时需提供重要技术参数证明材料</p> <p>注: 加注“★”项为重要条款, 若其中 1 条不满足将导致废标; 其余非★项如有 3 条或 3 条以上不符合亦将视为废标。</p> <p>基材: 优质 0.8mm 厚冷轧钢板: 上面玻璃对开门, 下为钢制对开门。(2) 表面除油除锈酸洗磷化工艺: (3) 采用静电喷涂树脂工艺, 优质环保喷涂粉末, 漆膜附着力、漆膜硬度、漆膜耐用冲击性能符合国家</p> <p>标准: ★2. 重要技术参数: 1). 医用文件柜: 符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准: (1) 附着力不低于 2 级; (2) 通过搁板定位试验: 通过搁板弯曲试验: 通过搁板支承件强度试验</p> <p>试验: 通过主体结构 and 底座强度试验</p> <p>: 通过非固定柜空载稳定性试验: 通过非固定柜加载稳定性试验: (3) 苯 ≤0.05mg/m<sup>3</sup>; 甲苯 ≤0.1mg/m<sup>3</sup>; 二甲苯 ≤0.1mg/m<sup>3</sup>; TVOC ≤0.3mg/m<sup>3</sup>; 甲醛释放量 ≤0.05mg/m<sup>3</sup>;</p> <p>(4) 耐腐蚀试验: 经过 ≥240 小时乙酸盐雾试验后, 耐腐蚀</p>	大庆	58	组	430	24940



	蚀等级 $\geq 9$ 级。				
	<p><b>1. 基本技术参数:</b></p> <p>(1) 基材: 优质 0.8mm 厚冷轧钢板; 配置带锁, 内置挂衣杆及层板、</p> <p>(2) 表面除油除锈酸洗磷化工艺;</p> <p>(3) 采用静电喷涂树脂工艺, 优质环保喷涂粉末, 漆膜附着力、漆膜硬度、漆膜耐用冲击性能符合国家标准;</p> <p>★ <b>2. 重要技术参数:</b></p> <p>1. 挂衣杆: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准;</p> <p>(1) 附着力不低于 2 级;</p> <p>(2) 通过搁板定位试验: 通过搁板弯曲试验: 通过搁板支承件强度试验: 通过主体结构强度和底座强度试验: 通过非固定柜空载稳定性试验: 通过非固定柜加载稳定性试验;</p> <p>(3) 苯<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>; 甲苯<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>; 二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>; TVOC<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3</math>; 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>;</p> <p>(4) 耐腐蚀试验: 经过<math>\geq 240</math>小时乙酸盐雾试验后, 耐腐蚀等级<math>\geq 9</math>级。</p> <p>验收时需提供重要技术参数证明材料</p> <p>注: 加★项“★”项为重要条款, 若其中 1 条不满足将导致废标; 其余非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>				
36	示教室, 办公室, 报告厅更衣柜 (900*500*1850)		大庆	81 组	450
					36450

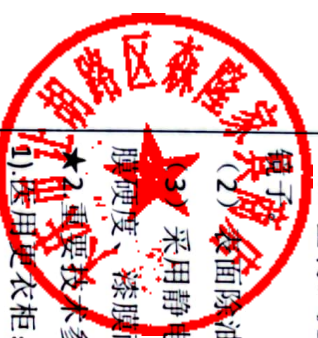



37	<p>示教室, 报告厅椅子带饭桌(标准)</p> <p>示教室, 报告厅椅子带饭桌(标准)</p>	<p>1.基本技术参数:</p> <p>(1) 椅子坐垫可掀起, 整椅为灰色色, 内置定型海绵, 优质网布。</p> <p>(2) 优质网背, 钢制四角管壁厚度 1.2MM, 烤漆异性钢管脚架, 瓷白。</p> <p>(3) 加厚优质写字板, 椅子带有脚轮。</p> <p>注: 非*项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>	大庆	162	把	130	21060
38	<p>示教室, 报告厅副主任桌(1600*1600*750)</p> <p>示教室, 报告厅副主任桌(1600*1600*750)</p>	<p>(1) 材料: 台面采用优质 E0 级三聚氰胺颗粒。(2) 封边: 采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边条(B) 配置: 缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、制支撑柜含主机柜、单门单抽柜、带钢制吊档板、钢制键盘架; 2.重要技术参数: 符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》标准: (1) 苯 0.05mg/m<sup>3</sup>; 甲苯 0.1mg/m<sup>3</sup>; 二甲苯 0.1mg/m<sup>3</sup>; TVOC0.3mg/m<sup>3</sup>; 甲醛释放量 0.0</p> <p>5mg/m<sup>3</sup>; (2) 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se、砷 As 均 25mg/kg:</p>	大庆	3	张	700	2100
39	<p>示教室, 办公室, 报告厅沙发(三人位)</p> <p>示教室, 办公室, 报告厅沙发(三人位)</p>	<p>1、表层: 采用优质牛皮覆面, 厚度 1.3-1.5mm, 皮面柔软光泽度好, 厚度适中, 透气性强, 富有弹性。</p> <p>2、泡棉: 优质高回弹 PU 泡棉, 座面密度 ≥35KG/m<sup>3</sup>, 背密度 ≥30KG/m<sup>3</sup>, 回弹性 90%, 涂防老化变形保护膜。圆润厚实, 弹性好, 承受压力达 250kg。</p> <p>3、内部: 采用优质松木或榉木实木框架, 木材含水率 10-12%, 承受压力达 200kg, 无虫蚀、腐朽材, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 框架主体榫结构, 内部衬垫物干燥卫生, 无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物: 高强度 S 形弹簧和高弹力绷带打底。</p> <p>4、结构: 满包结构。内部榫结构, 优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打</p>	大庆	5	组	850	4250



	<p>底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与泡棉之间须加耐磨衬布。工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。先进性：内框架为以人体工程依据的弯曲椅板与实木方结构，环保性较高。采用高回弹海绵，表面防老化处理，保证泡棉部位长期不变形。蛇簧和尼龙绑带穿插“井”字形编织打底，保证受力均匀，提高结构稳定性。</p> <p>注：非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>				
<p>40 示教室，办公室，报告厅沙发(单人位)</p>	<p>1、表层：采用优质牛皮覆面，厚度 1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，透气性强，富有弹性。</p> <p>2、泡棉：优质高回弹 PU 泡棉，座面密度≥35KG/m<sup>3</sup>，背密度≥30KG/m<sup>3</sup>，回弹性 90%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力达 250kg。</p> <p>3、内部：采用优质松木或榉木实木框架，木材含水率 10-12%，承受压力达 200kg，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；高强度 S 形弹簧和高弹力绑带打底。</p> <p>4、结构：满包结构。内部榫结构，优质蛇簧和尼龙绑带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与泡棉之间须加耐磨衬布。工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。先进性：内框架为以人体工程依据的弯曲椅板与实木方结构，环保性较高。采用高回弹海绵，表面防老化处理，保证泡棉部位长期不变形。蛇簧和尼龙绑带穿插“井”字形编织打底，保证受力均匀，</p>	<p>大庆</p>	<p>20</p>	<p>组</p>	<p>400 8000</p>





	提高结构稳定性。 注：非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。						
41	示教室，办公室，报告厅医生桌(1400*700*750)	<p>1. 基本技术参数</p> <p>2. 主要技术参数：            (1) 台面采用 E1 级 25mm 厚木纹色三聚氰胺颗粒板，侧板采用 25MM 板其它板材 16mm 厚，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理；甲醛释放量 <math>\leq 0.3\text{mg/L}</math>。符合 GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》达到国标环保要求；经久耐用。</p> <p>3 (2) 封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，环保热熔胶，全自动封边机完成封边；</p> <p>4 (3) 五金配件：采用优质锁具及门铰，开合次数超过 8 万次；</p> <p>5 (4) 门铰链：符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。优质三节轨，耐久性 10 万次开合无损，耐腐蚀试验 18h 无锈点。</p> <p>6 2. 重要技术参数：            7 医生桌：符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准：            (1) 苯 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；甲苯 <math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>；二甲苯 <math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>；TVOC <math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3</math>；甲醛释放量 <math>\leq 0.0</math></p>	大庆	4	张	350	1400







	<p>5mg/m<sup>3</sup>;</p> <p>9 (2) 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se、砷 As 均≤25mg/kg;</p> <p>10 注: 非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p> <p>1. 基本技术参数:</p> <p>2 (1) 材料: 台面采用优质 E1 级三聚氰胺颗粒台面厚度 25MM,</p> <p>3 (2). 封边: 采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边条</p> <p>4 (3) 金属脚架</p> <p>5 1.2 重要技术参数:</p> <p>6 诊桌: 符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》标准;</p> <p>7</p>				
<p>42</p> <p>示教室, 报告厅(肿瘤)诊桌 (1200*2400*750)</p>	<p>(1) 苯 ≤0.05mg/m<sup>3</sup>; 甲苯 ≤0.1mg/m<sup>3</sup>; 二甲苯 ≤0.1mg/m<sup>3</sup>; TVOC ≤0.3mg/m<sup>3</sup>; 甲醛释放量 ≤0.05mg/m<sup>3</sup>;</p> <p>8 (2) 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se、砷 As 均 ≤25mg/kg;</p> <p>9 注: 非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>	大庆	1	张	650 650
<p>43</p> <p>示教室, 报告厅(肿瘤)诊桌 (700*550*1150)</p>	<p>(1) 基材: 台面采用 E1 级 25mm 厚木纹色三聚氰胺颗粒板, 其它板材 16mm 厚, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度、刚性好、不变形, 比重合理; 甲醛释放 0.5mg/L。符合 GB18580-2001 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》达到国标环保要求: 经久耐用。(2) 封边: 采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 环保热熔胶, 全自动封</p>	大庆	1	张	400 400

		边机完成封边：(3)五金配件：采用优质五金件：					
44	示教室, 报告 办公室, 报告 厅长办公桌 桌 (900*2500* 750)	1. 基本技术参数: 2 (1). 材料: 台面采用优质 E1 级三聚氰胺颗粒台面厚度 2.5MM, 3 (2)封边: 采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边条 4 (3)金属脚架 5 2. 重要技术参数: 6 会议桌: 符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》标准; 7 (1) 苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ; 甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ; 二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ; TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ ; 甲醛释放量 $\leq 0.0$ 5 $\text{mg}/\text{m}^3$ ; 8 (2) 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se、 砷 As 均 $\leq 25\text{mg}/\text{kg}$ ; 9 注: 非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。	大庆	1	张	650	650
45	示教室, 办 公室, 报告 厅办公折叠 椅(标 准) 400*450 *750	1. 基本技术参数: (1) 椅子坐垫可掀起, 整椅为灰色色, 内置定型海绵, 优质网布。 (2) 优质网背, 钢制四角管壁厚 1.2MM, 烤漆异性钢管脚架, 可选(哑 银/钢琴黑/瓷白) (3) 配固定脚塞。 注: 非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。	大庆	10	把	100	1000
46	示教室, 办 公室, 报告 厅长条桌(1	1. 基本技术参数: (1) 基材: 台面采用 E1 级 25mm 厚木纹色三聚氰胺颗粒板, 其它板	大庆	2	张	180	360



400*700*750)	<p>材 16mm 厚, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度、刚性好、不变形、比重合理: 甲醛释放<math>\leq 0.5\text{mg/l}</math>。符合 GB18580-2001 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》达到国标环保要求; 经久耐用。</p> <p>(2) 封边: 采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 环保热熔胶, 全自动封边机完成封边;</p> <p>(3) 五金配件: 采用优质五金件;</p> <p>注: 非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p> <p>★五金配件: 采用优质五金件;</p> <p>注: 非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p> <p>1 基本技术参数:</p> <p>(1) 基材: 台面采用 E1 级 25mm 厚木纹色三聚氰胺颗粒板, 其它板材 16mm 厚, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度、刚性好、不变形、比重合理: 甲醛释放<math>\leq 0.5\text{mg/l}</math>。符合 GB18580-2001 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》达到国标环保要求; 经久耐用。</p> <p>(2) 封边: 采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 环保热熔胶, 全自动封边机完成封边;</p> <p>(3) 五金配件: 采用优质五金件;</p> <p>注: 非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>				
47 示教室, 办公室, 报告厅小桌 (700*700*750)	<p>(1)、面材: 采用 0.6mm 天然颜色可选木皮贴面。</p> <p>(2) 基材: 采用 E1 级中纤板, 甲醛释放量<math>\leq 0.06\text{mg/m}^3</math>。</p> <p>(3)、实木封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 封边条厚度<math>&gt;5\text{mm}</math>, 木材含水率 8-13%, 符合国标要求</p>				
48 示教室, 办公室, 报告厅主席台 (1400*600*750)	<p>(1)、面材: 采用 0.6mm 天然颜色可选木皮贴面。</p> <p>(2) 基材: 采用 E1 级中纤板, 甲醛释放量<math>\leq 0.06\text{mg/m}^3</math>。</p> <p>(3)、实木封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 封边条厚度<math>&gt;5\text{mm}</math>, 木材含水率 8-13%, 符合国标要求</p>	大庆	27	张	500 13500







	<p>5</p> <p>(4)、油漆：水性面漆，水性漆，达到国家标准要求，挥发性有机化合物≤125g/L，游离甲醛含量≤20mg/kg，采用封闭式涂装，工艺采用五底三面。</p> <p>(5)、五金配件：优质五金件。</p> <p>(6) 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008 要求</p>					
<p>49</p> <p>示教室，报告厅主席椅（标准）</p>	<p>1. 基本技术参数： 2. (1) 椅子坐垫西皮饰面色，内置定型海绵。 3. (2) 钢制四角管壁厚 2.0MM，不锈钢钢管脚架， 4. (3) 金属弓形脚</p> <p>5 注：非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>	大庆	54	把	240	12960
<p>50</p> <p>示教室，报告厅礼堂椅（标准）</p>	<p>1. 基本技术参数： 2. (1). 椅子坐垫可掀起， 3. (2). 优质布绒饰面，高密度定型海绵。配置实木多层板，钢制架及钢制脚。 4. (3). 加装写字板，写字板可为隐藏或后置写字板，固定地板模式结实牢固。</p> <p>5 注：非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。</p>	大庆	325	把	450	146250
<p>51</p> <p>示教室，报告厅会议室桌椅（4500*1600*60）</p>	<p>1. 基本技术参数： 2. (1)、面材：采用 0.6mm 天然颜色可选木皮贴面。</p>	大庆	2	张	3150	6300



	<p>(2)、基材：采用 E1 级中纤板，中密度纤维板达到 GB/T11718-2009、GB18580-2017 标准要求，甲醛释放量 <math>\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>4 实木封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度 <math>&gt; 5\text{mm}</math>，木材含水率 8-13%，符合 GB/T 153-2009、GB/T14817-2009 标准要求。</p> <p>5 水性面漆：水性面漆，水性漆，达到 GB 24410-2009 标准要求，挥发性有机化合物 <math>\leq 125\text{g}/\text{L}</math>，游离甲醛含量 <math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>，可溶性重金属、苯系物含量未检出或检验合格。采用封闭式涂装，工艺采用五底三面。</p> <p>6 (5)、五金配件：优质五金件。</p> <p>7 (6)、胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008 要求，总挥发性有机物含量 <math>\leq 75\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>8 注：非★项如有 3 条或 3 条以上不符合亦将视为废标</p>					
52	<p>示教室、办公室、报告厅（会议标准）</p> <p>1. 基本技术参数：        2 (1). 椅子坐垫可掀起，整椅为灰色，内置定型海绵，优质网布。        3 (2). 优级网背，钢制四角管壁厚 2.5MM，烤漆异性钢管脚架，钢管颜色为银</p>	大庆	40	把	150	6000





4 (3) 配固定脚塞及脚轮。

5 注：非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。

--	--	--	--	--	--

