



由 Autodesk 教育版产品制作

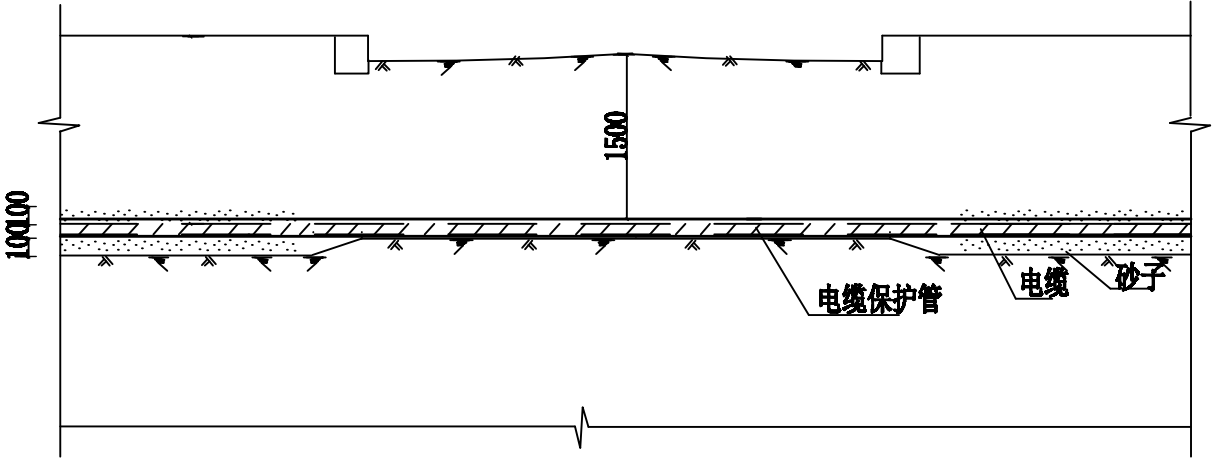

说明:

- 1、电缆保护管采用 \varnothing 110PE管
- 2、单位: 毫米

 黑龙江泰特电力工程设计有限公司				黑龙江省黎明监狱新建箱变 工程		施工图 阶段	版次
编制	杨永强	设计/审核	李希强	电缆过街敷设断面图			
审核	杨永强	比例	1:100				
修改	杨永强	日期	2022.08	图号	0101-06		

由 Autodesk 教育版产品制作