
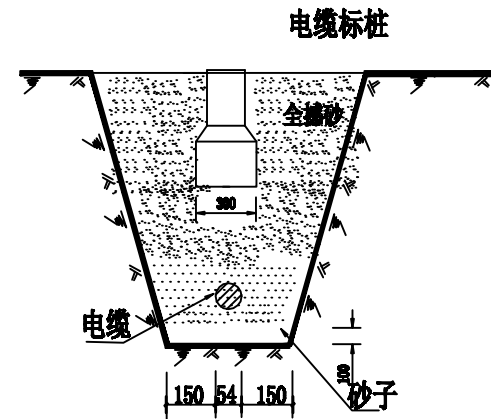


由 Autodesk 教育版产品制作

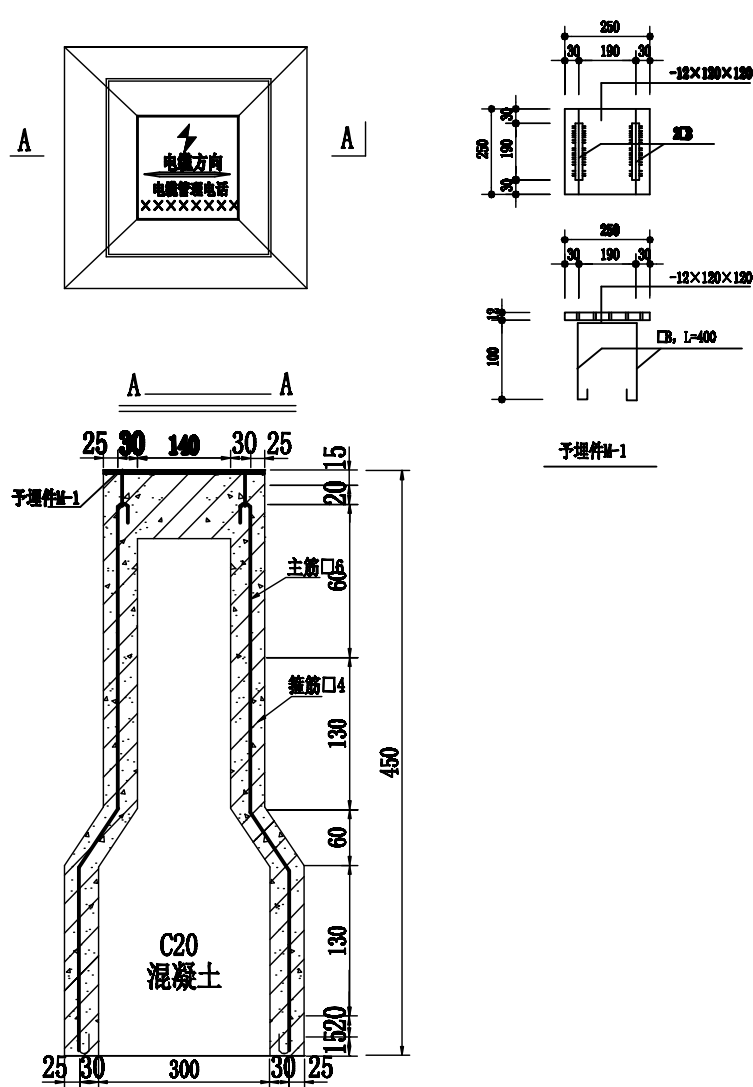

说明:

- 1、本图标示桩用于人行道路上并要放在电缆线路正方向。
- 2、将撼沙夯实后再放置标示桩。
- 3、标示桩放在起止点、转角点、电缆对接头、管线交叉处及直线段50米左右放一个。
- 4、单位: 毫米。

黑龙江泰特电力工程设计有限公司				黑龙江省黎明监狱新建箱变 工程		施工图 阶段	版次
设计	李希强	设计/审核	李希强	电缆标示桩直埋示意图			
审核	孙树冬	比例	1:100				
审核	孙树冬	日期	2022.08	图号	0101-08		

由 Autodesk 教育版产品制作