


由 Autodesk 教育版产品制作

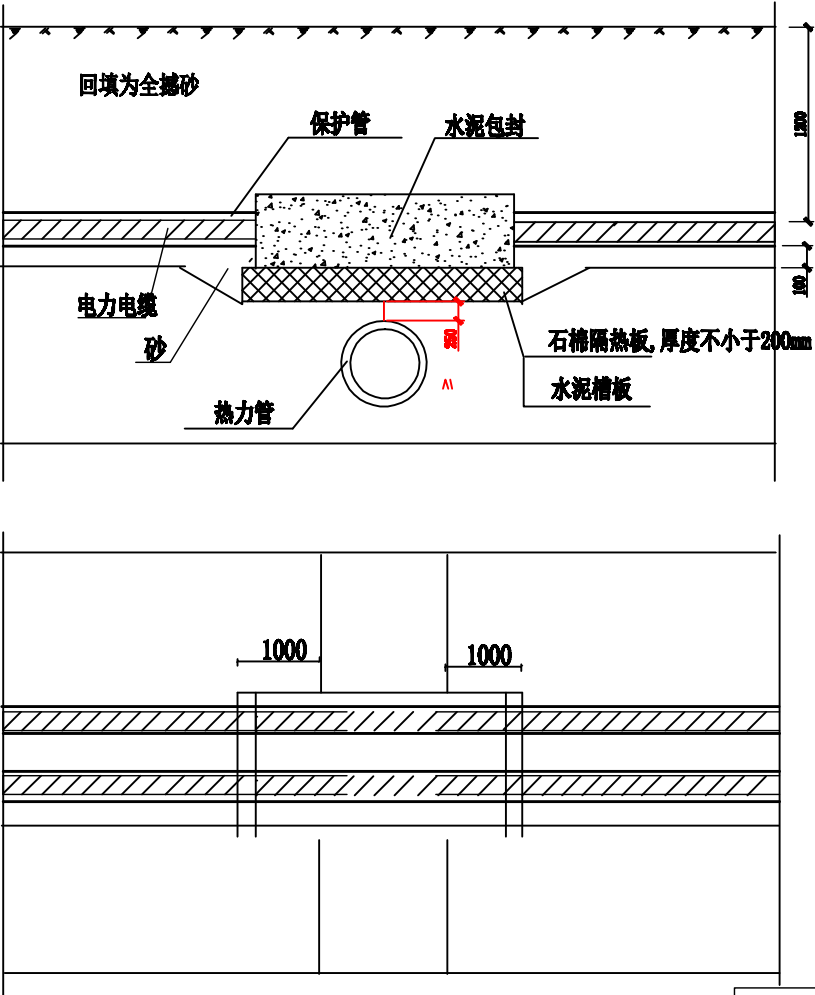

说明

- 1、隔热板采用石棉水泥板, 其厚度不小于200毫米。
- 2、单位: 毫米。

黑龙江奈特电力工程设计有限公司				黑龙江省黎明监狱新建箱变 工程		施工图 阶段	版次
设计	杨永强	设计/审核	李永强	电缆与热力管(沟)交叉敷设图			
审核	杨永强	比例	1:100				
校核	杨永强	日期	2022.08	图号	0101-04		