

中庚工程技术有限公司
Zhonggong Engineering Technology Co., Ltd

说明:

备注:
1. 本图未经我司设计师之批准, 不得随意将任何部分翻印、改动, 违者必究。
2. 勿以比例量度此图, 一切应依图内数字所示为准。
3. 本图所有涉及梁、柱、挡土墙等构造结构专业设计均需具备专业资质设计单位或结构工程师复核无误后方可实施。
4. 本图以最后更正之版本作实, 其它版本自动作废。
5. 本图须加盖本院出图签章, 否则一律无效。

| | | |
|-------|-----|-----|
| 审 定 | 曹利伟 | 曹利伟 |
| 审 核 | 曹利伟 | 曹利伟 |
| 项目负责人 | 赵 宁 | 赵 宁 |
| 专业负责人 | 彭 锋 | 彭 锋 |
| 校 对 | 崔 毅 | 崔 毅 |
| 设 计 | 叶伟东 | 叶伟东 |
| 绘 图 | 叶伟东 | 叶伟东 |

建设单位

抚远市乌苏镇人民政府

工程名称

抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目


图名

系统图


| | |
|------|----------|
| 项目编号 | |
| 专 业 | 给排水 |
| 设计阶段 | 施工图 |
| 比 例 | 1:100 |
| 日 期 | 2024. 06 |
| 版 次 | A |
| 图 号 | SS-05 |

(公司出图专用章盖章处)


(审图专用章盖章处)

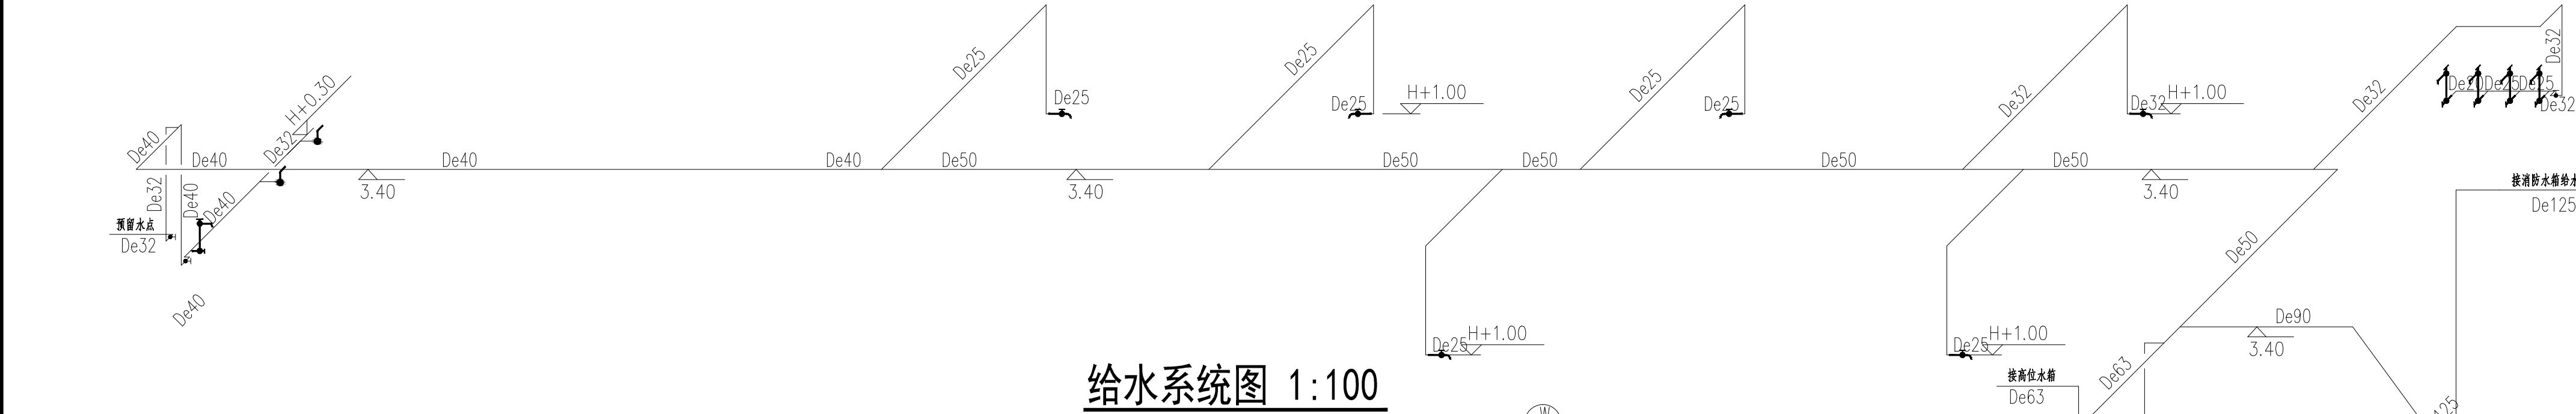

给水系统图 1:100

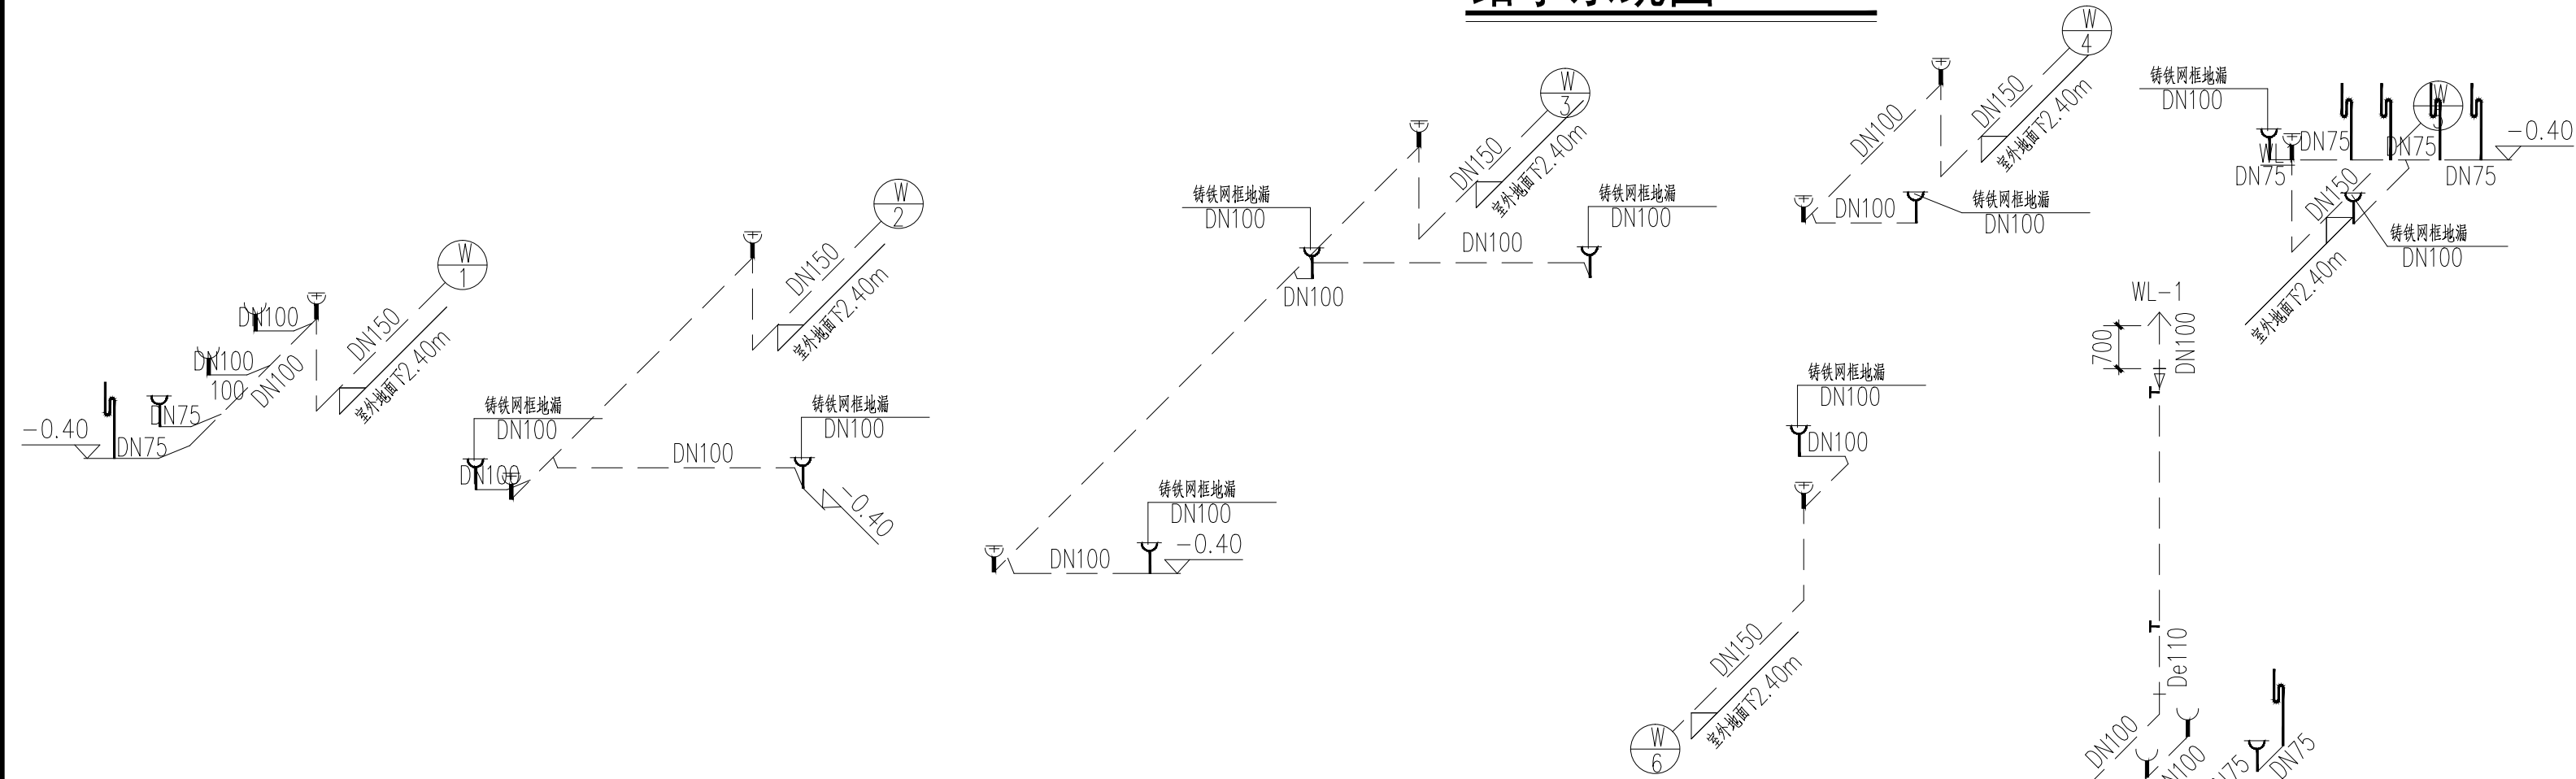


排水系统图 1:100

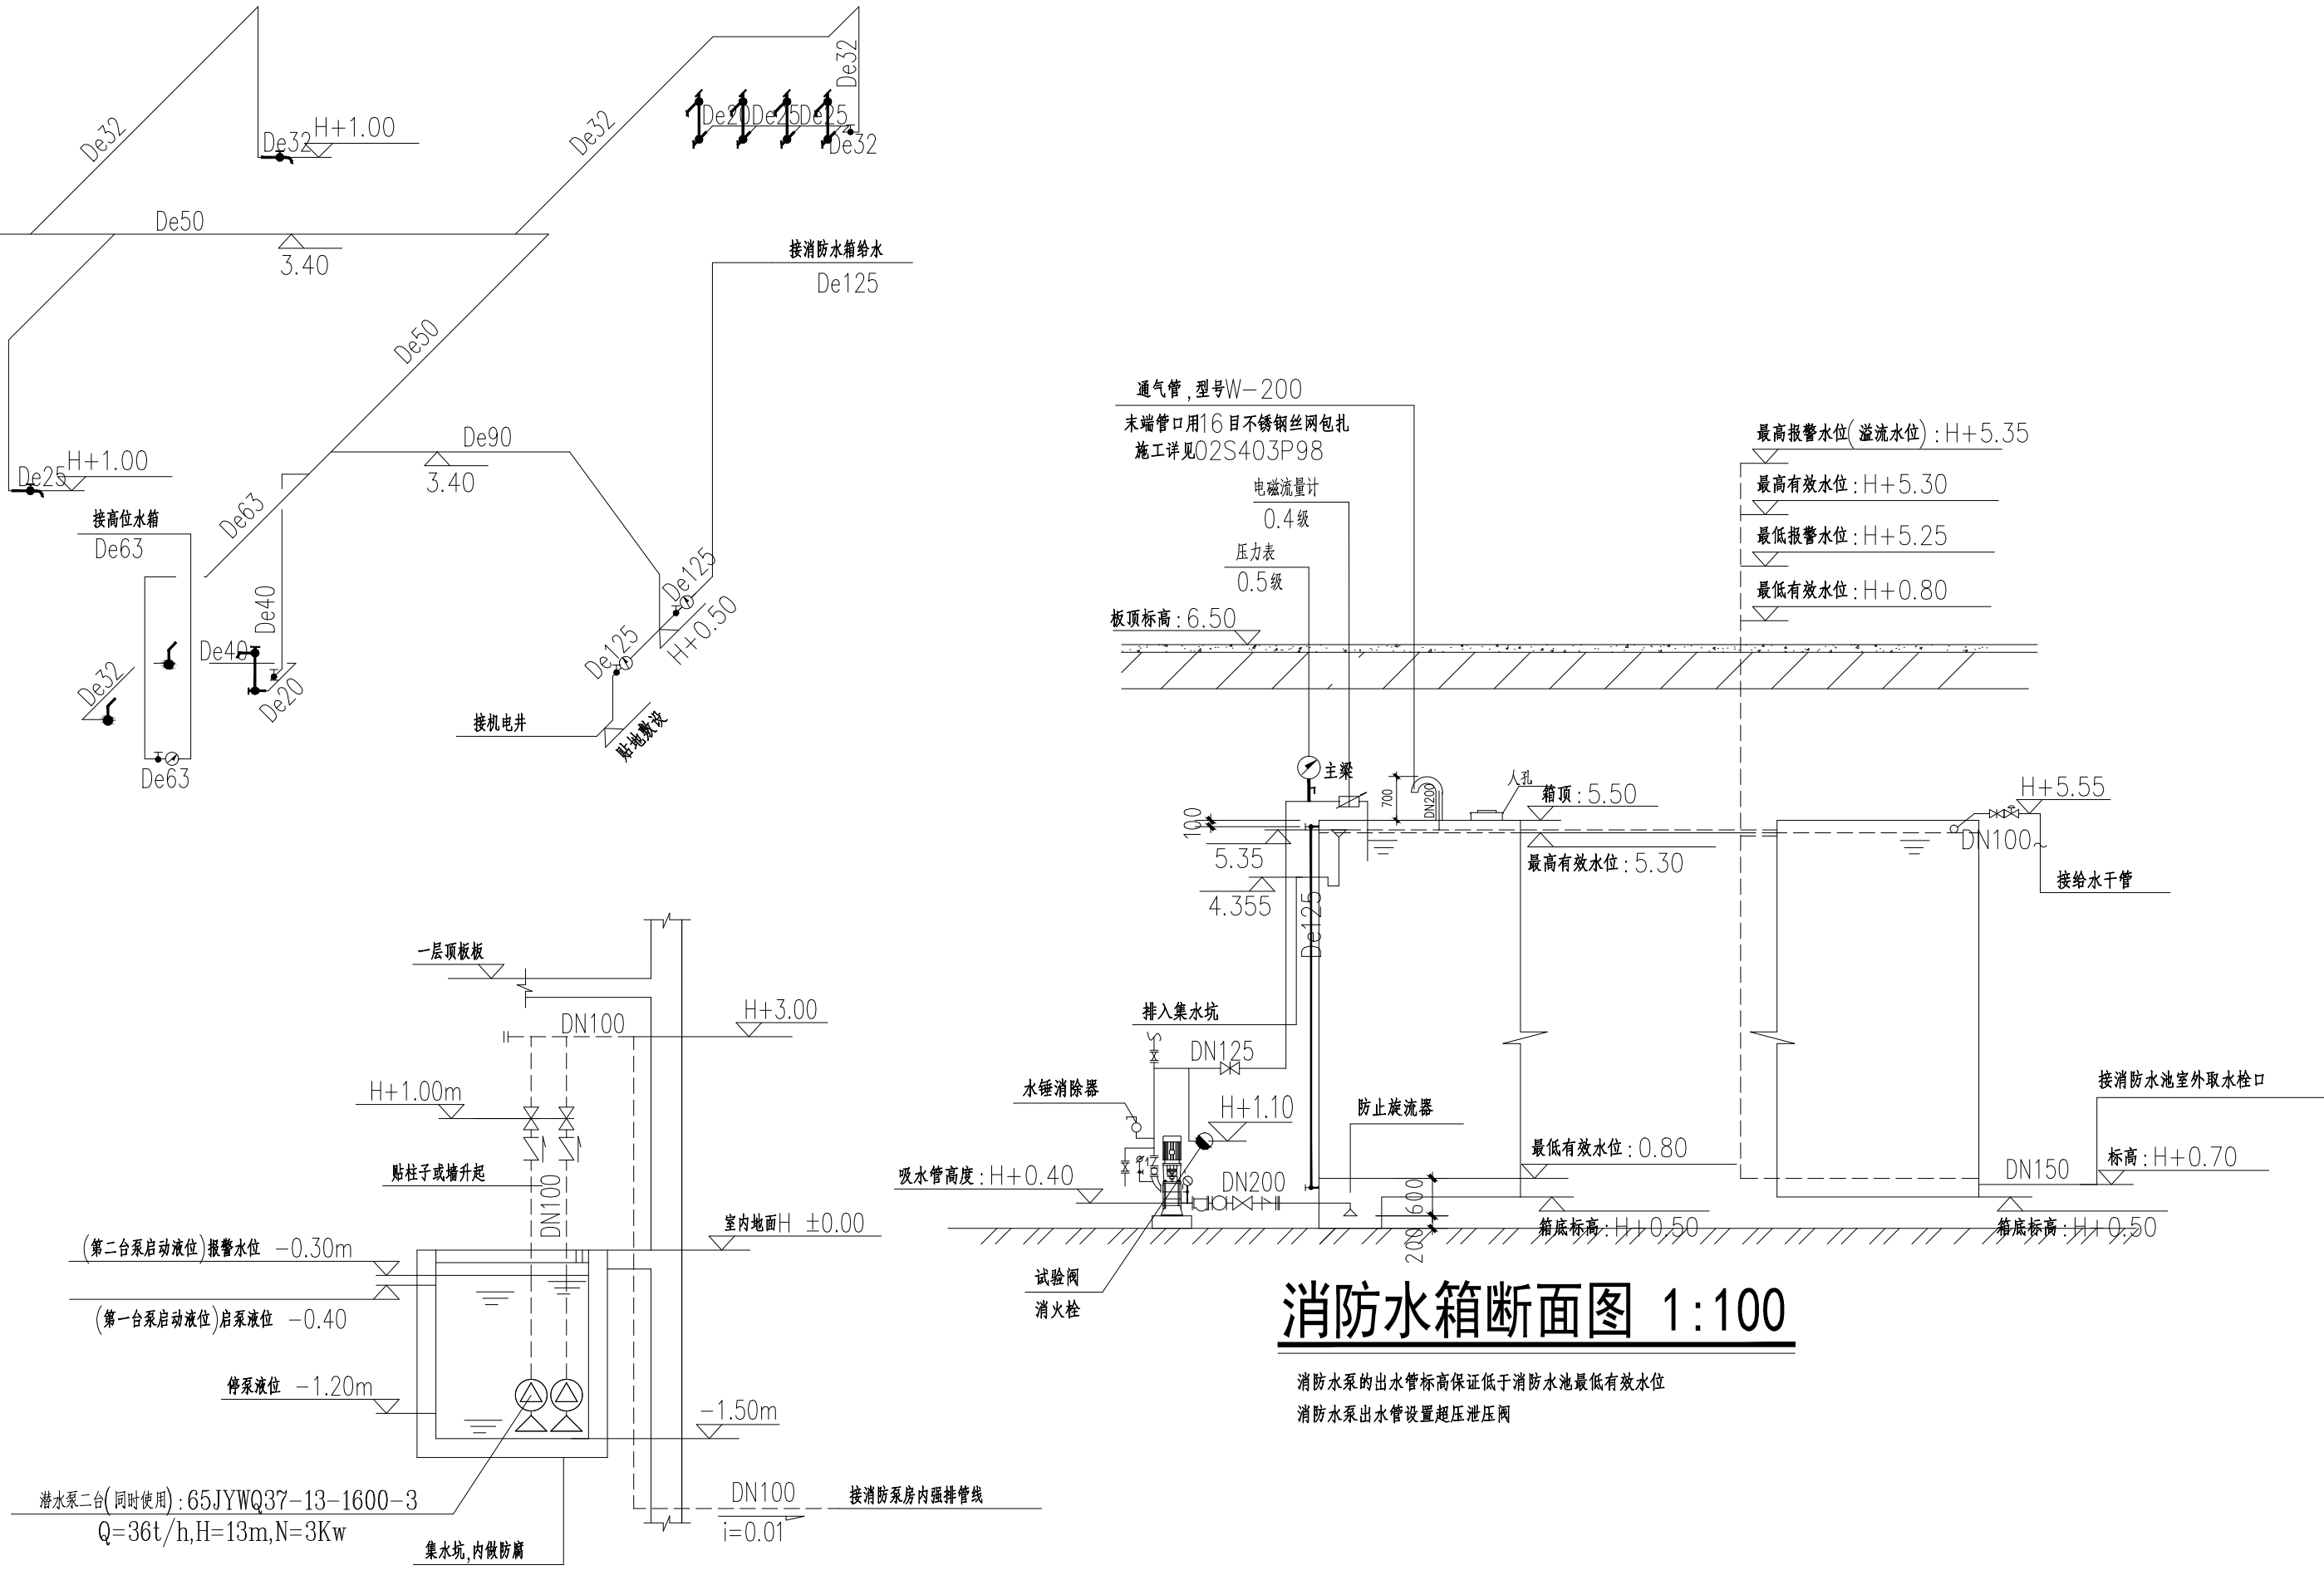

消防水箱断面图 1:100

集水坑排水系统原理图 无比例

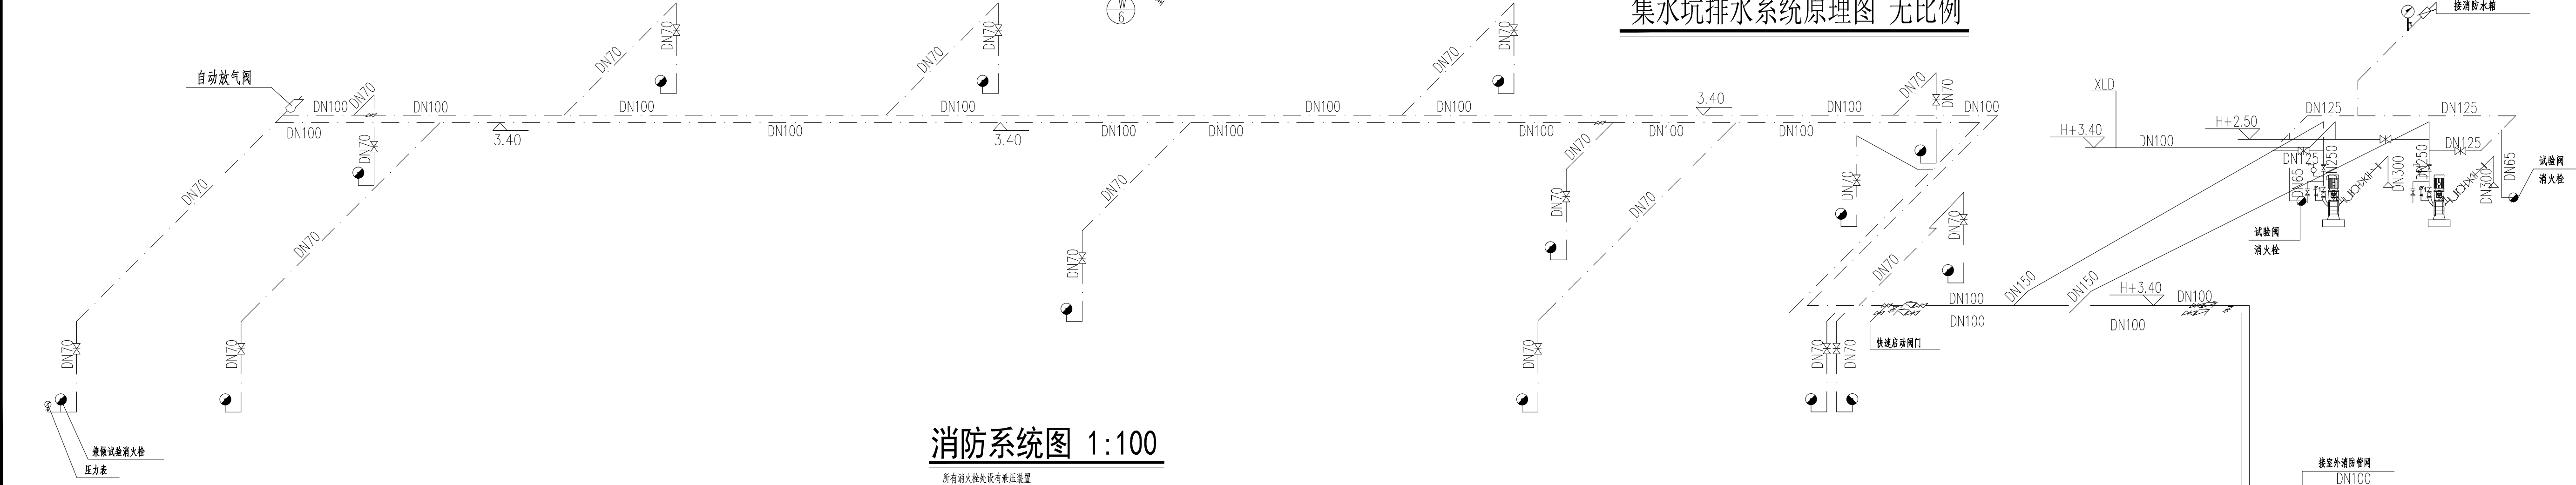

消防系统图 1:100

所有消火栓均设有稳压装置