

中庚工程技术有限公司
Zhonggong Engineering Technology Co., Ltd.

说明:
1. 本图未经我司设计师之批准, 不得随意将任何部分翻印、改动, 违者必究。
2. 勿以比例量度此图, 一切应依图内数字所示为准。
3. 本图所有涉及梁、柱、挡土墙等构造结构专业设计均需具备专业资质设计单位或结构工程师复核无误后方可实施。
4. 本图以最后更正之版本作实, 其它版本自动作废。
5. 本图须加盖本院出图签章, 否则一律无效。

审 定	曹利伟	曹利伟
审 核	曹利伟	曹利伟
项目负责人	赵 宁	赵 宁
专业负责人	彭 锋	彭 锋
校 对	崔 毅	崔 毅
设 计	叶伟东	叶伟东
绘 图	叶伟东	叶伟东

建设单位
抚远市乌苏镇人民政府

工程名称
抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目

图名
给排水外网总平面图

项目编号	
专 业	给排水
设计阶段	施工图
比 例	1: 500
日 期	2024. 06
版 次	A
图 号	SZ-02

(公司出图专用盖章处)

(审图专用盖章处)

消防给水 沟槽底宽度b(mm)


公称直径	H≤3000	3000≤H≤4000
	b	b
DN150	700	—
DN200	700	—
DN300	1000	1100
DN400	1100	1200
DN500	1300	1400

室外排水沟槽底宽度b(mm)


公称直径	H
	b
≤DN90	700
DN100	750
DN150	800
DN200	850
DN250	900
DN300	950

1:500

消防给水沟槽开挖示意图

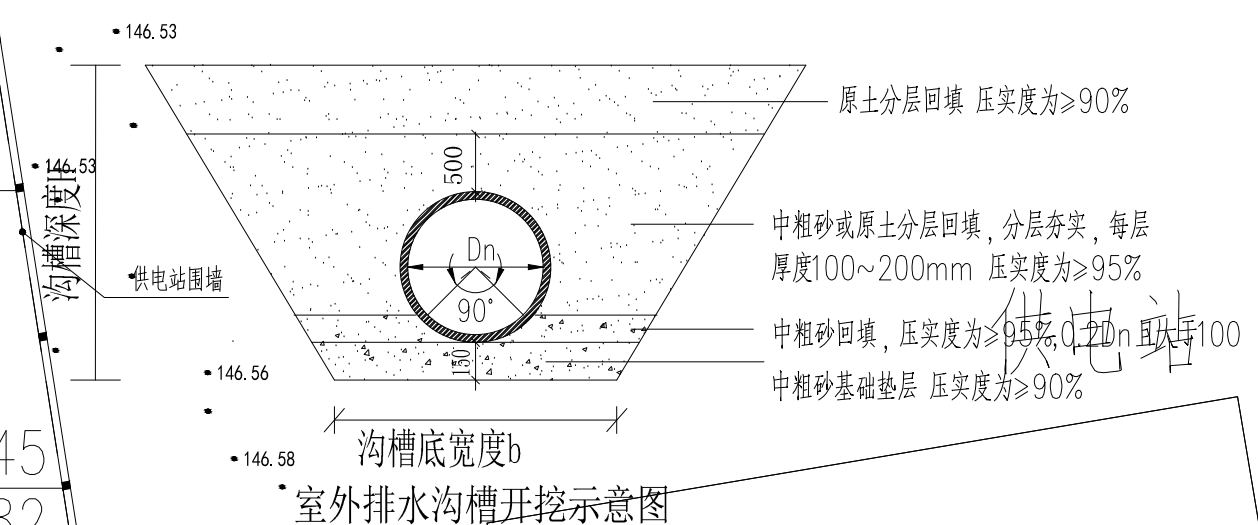

室外排水沟槽开挖示意图

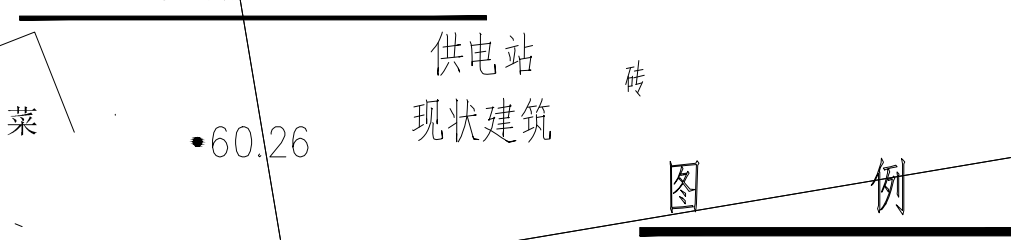

给排水外网总平面

