

中庚工程技术有限公司  
Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd

说明:

备注:

1. 本图未经我司设计师之批准, 不得随意将任何部分翻印、改动, 违者必究。
2. 须以比例量度此图, 一切应依图内数字所示为准。
3. 本图所有涉及梁、柱、挡土墙等构造结构专业设计均需具备专业资质设计单位或结构工程师复核无误后方可实施。
4. 本图以最后更正之版本作实, 其它版本自动作废。
5. 本图原加盖本取图章者, 否则一律无效。

审 定	王 飞	王 飞
审 核	王化生	王化生
项目负责人	赵 宁	赵 宁
专业负责人	王化生	王化生
校 对	王 飞	王 飞
设 计	陈 小 利	陈 小 利
绘 图	陈 小 利	陈 小 利

建设单位

抚远市乌苏镇人民政府

工程名称

抚远市乌苏镇八益村鱼类产品精细化加工项目


图名

墙面檩条结构图


项目编号	
专 业	结 构
设计阶段	施工图
比 例	1:100
日 期	2024.06
版 次	A
图 号	JG-09

(公司出图专用章盖章处)


(审图专用章盖章处)

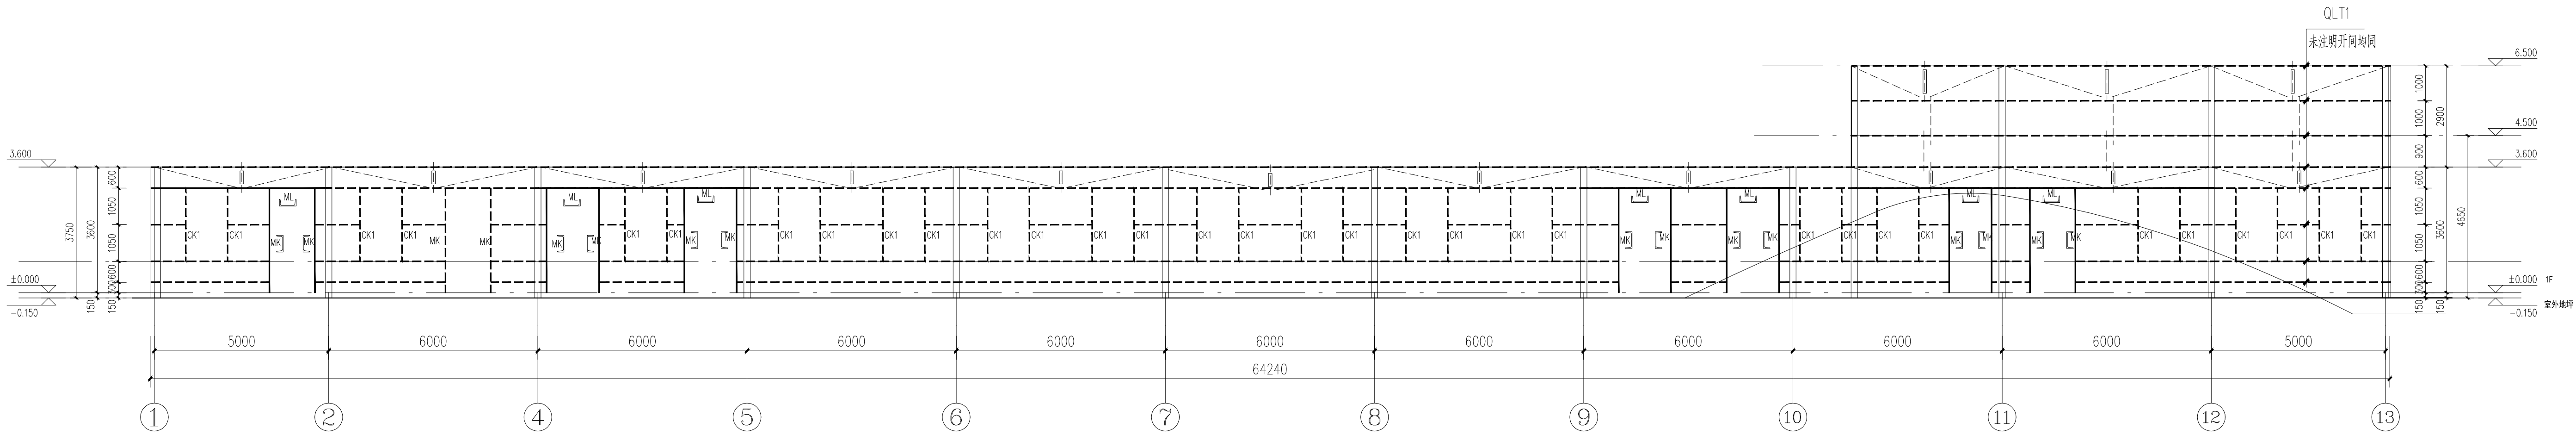


1-13轴立面图 1:100

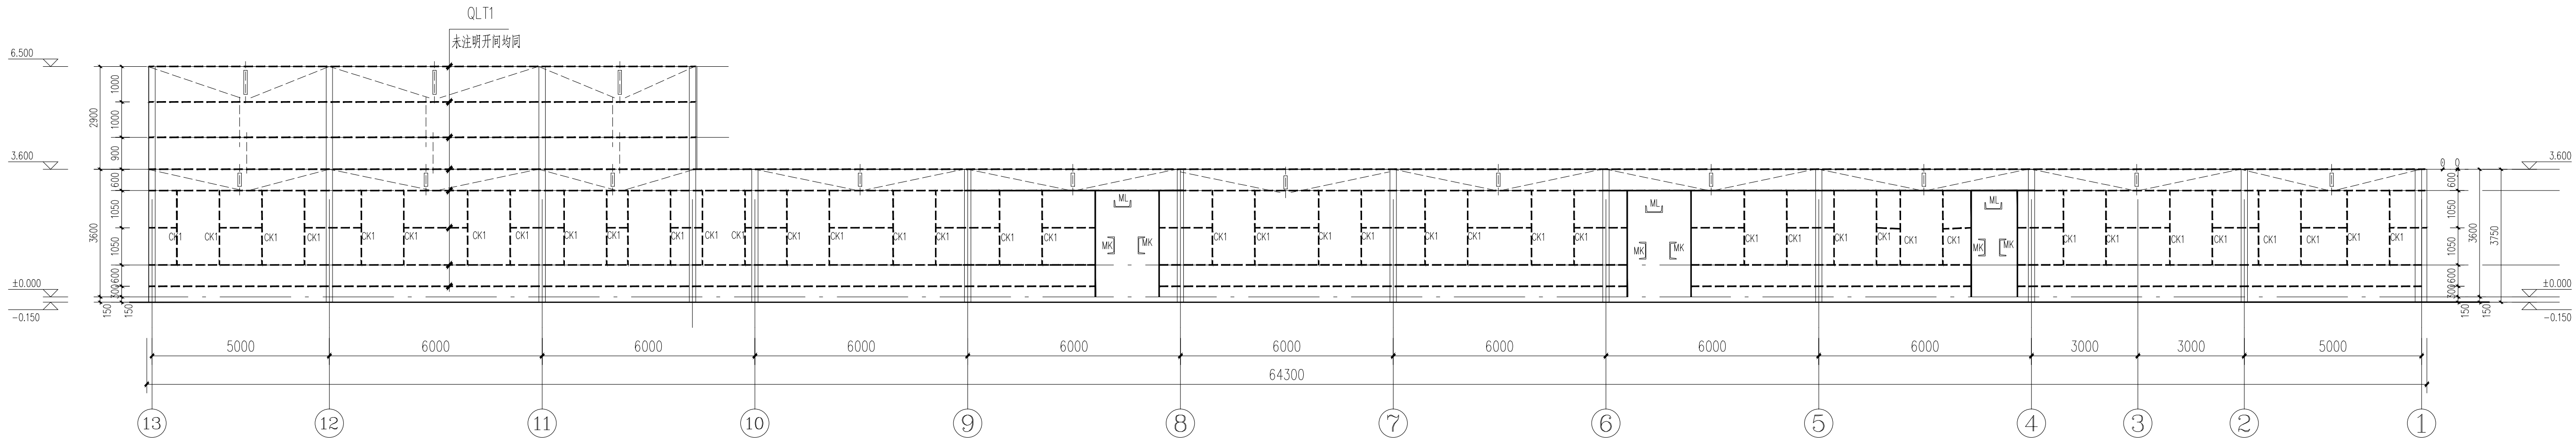


13-1轴立面图 1:100

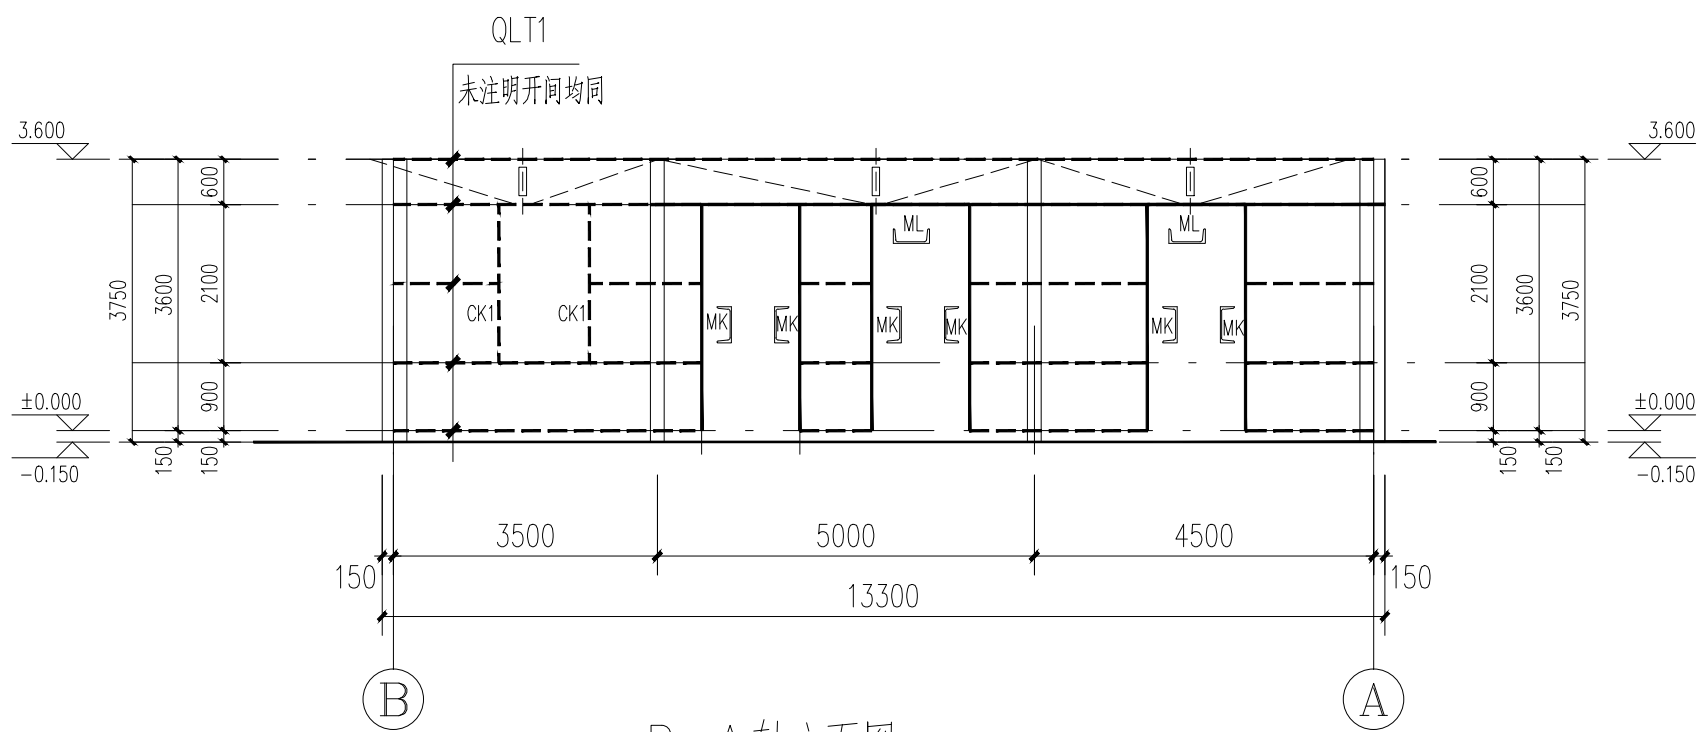

B-A轴立面图 1:100

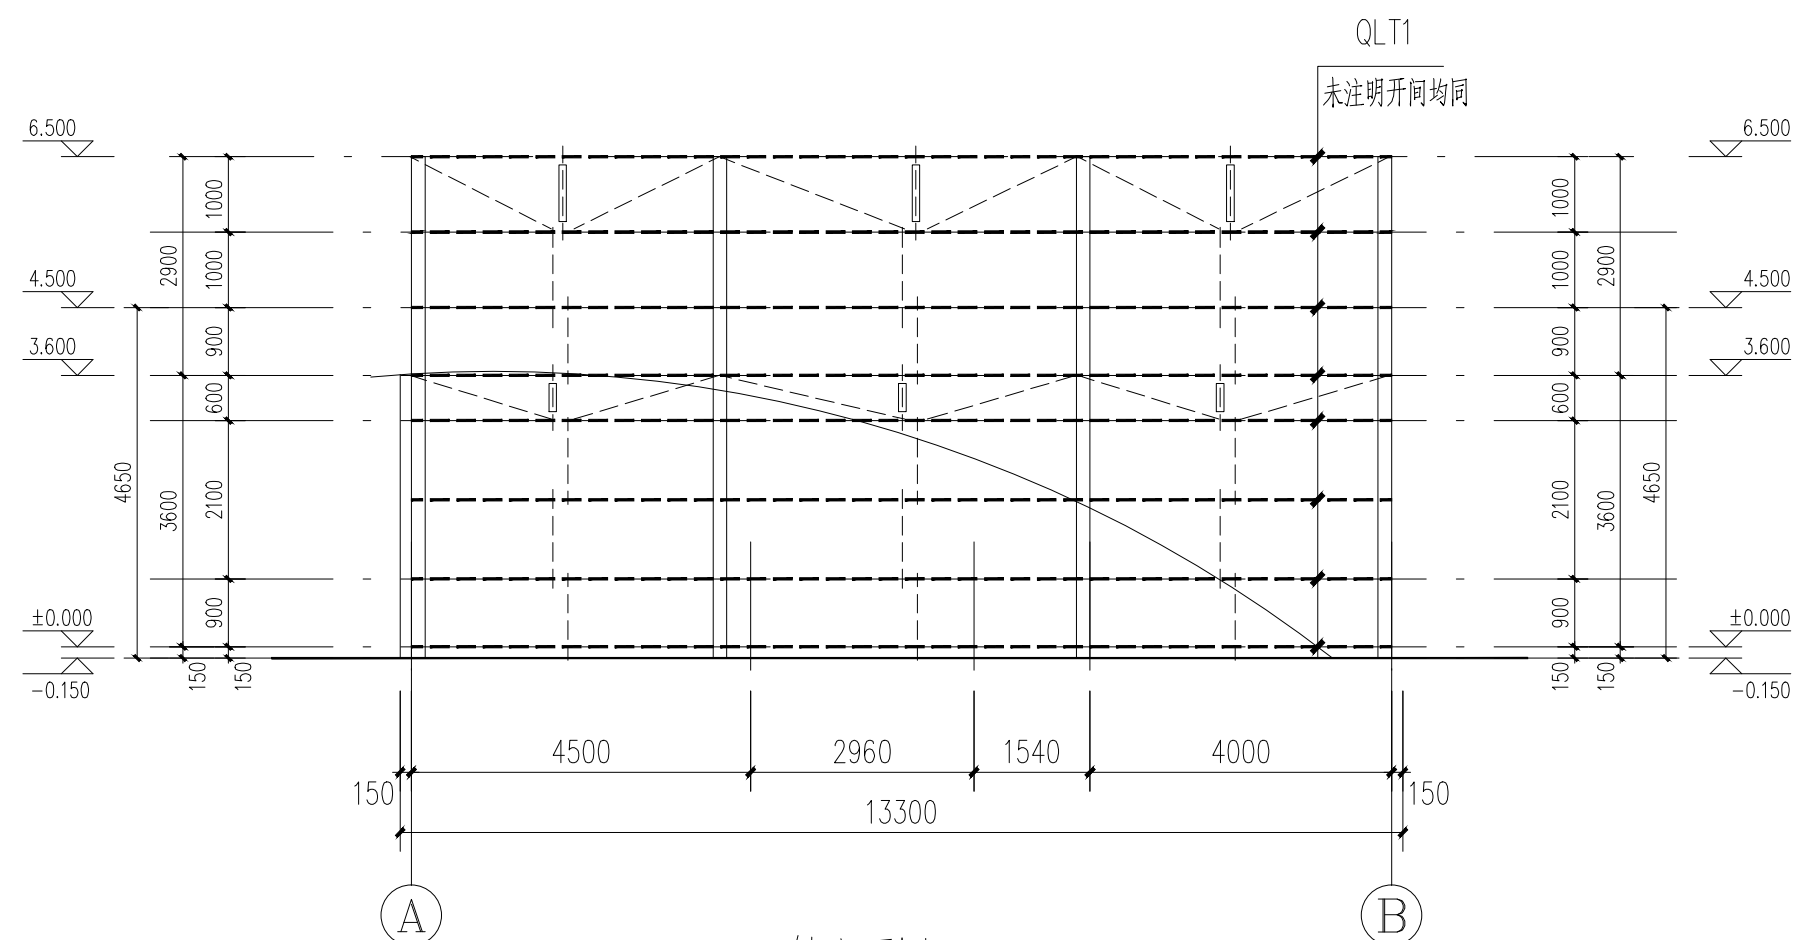


A-B轴立面图 1:100

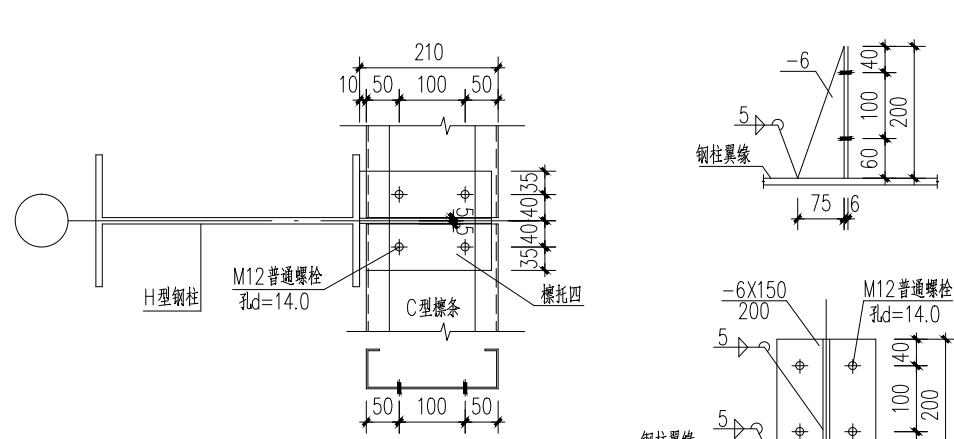


中间跨檩条连接节点

(除转角山墙柱、山墙、门窗檩条外其他檩条节点)

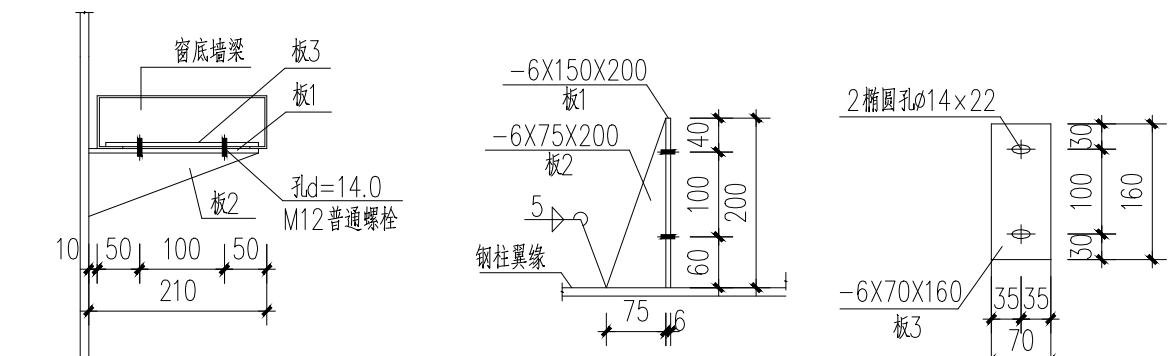


窗檩连接节点

(用于除山墙处窗檩或檩托)

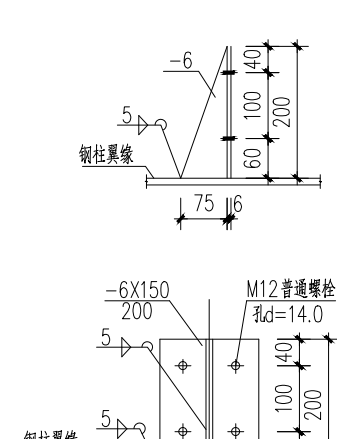


檩托二

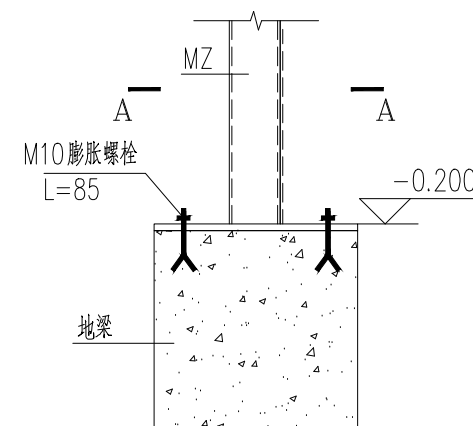


门柱与地梁连接节点

(用于门柱节点)

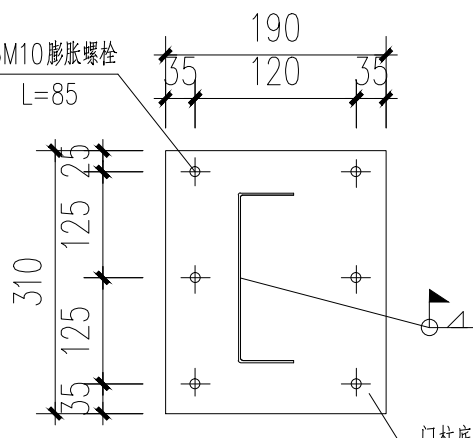

转角处檩条连接节点

(用于转角处檩条节点)

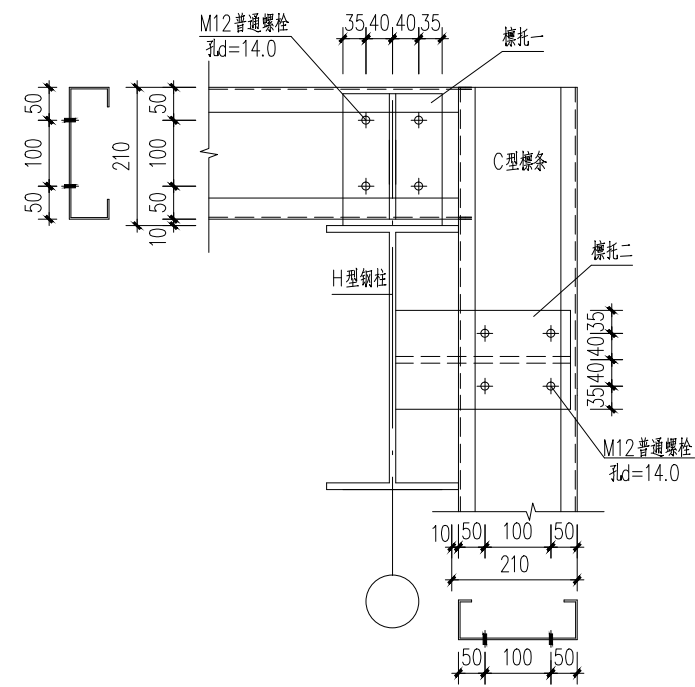

墙面檩条材料表

名称	型号	材质	备注
QLT1	C200X70X20X2.2	Q355B	墙面檩条
LT	φ12圆钢	Q235B	檩间拉条
XLT	φ12圆钢	Q235B	檩间拉条
CG	φ12圆钢+φ32x2.5套管	Q235B	撑管
ML	[20a	Q235B	门梁
MK	[20a	Q235B	门柱
YC1	L50x5角钢	Q235B	隅撑(一隔一布置)
CK1	C200X70X20X2.2	Q355B	窗框

说明:

1. 未注明支撑结构材质Q235B。
2. 支撑制作时根据现场实际放样尺寸进行制作。
3. 拉条及圆钢支撑杆件张力度适当, 不得使檩条产生过大变形。
4. 未注明墙面檩条均为QLT1