

图 纸 目 录

建设单位	哈尔滨医科大学	设计号	
工程名称	伍连德生物医学创新研究院动物实验室建设工程	设计阶段	施工图
子项名称		专 业	弱电

序号	图 纸 名 称			图 号		版次	图纸规格		备 注		
1	图纸目录			EL-00-01			A4				
2	弱电设计说明			SW-01-01			A1				
3	弱电系统图一			SW-01-02			A1				
4	九层安防平面图			SW-02-9F-01			A0				
5	九层网络信息平面图			SW-03-9F-01			A0				
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
设计		校对		审核		项目负责人		日期	2024.11	共1 页	第1 页

审 定	
审 核	
项目负责人	
专业负责人	
校 对	
设 计	
制 图	

建设单位

工程名称

子项名称

图 名

图 号

设计号

版 次

比 例

会 签


建 筑

结 构

给 排 水

电 气

暖 通

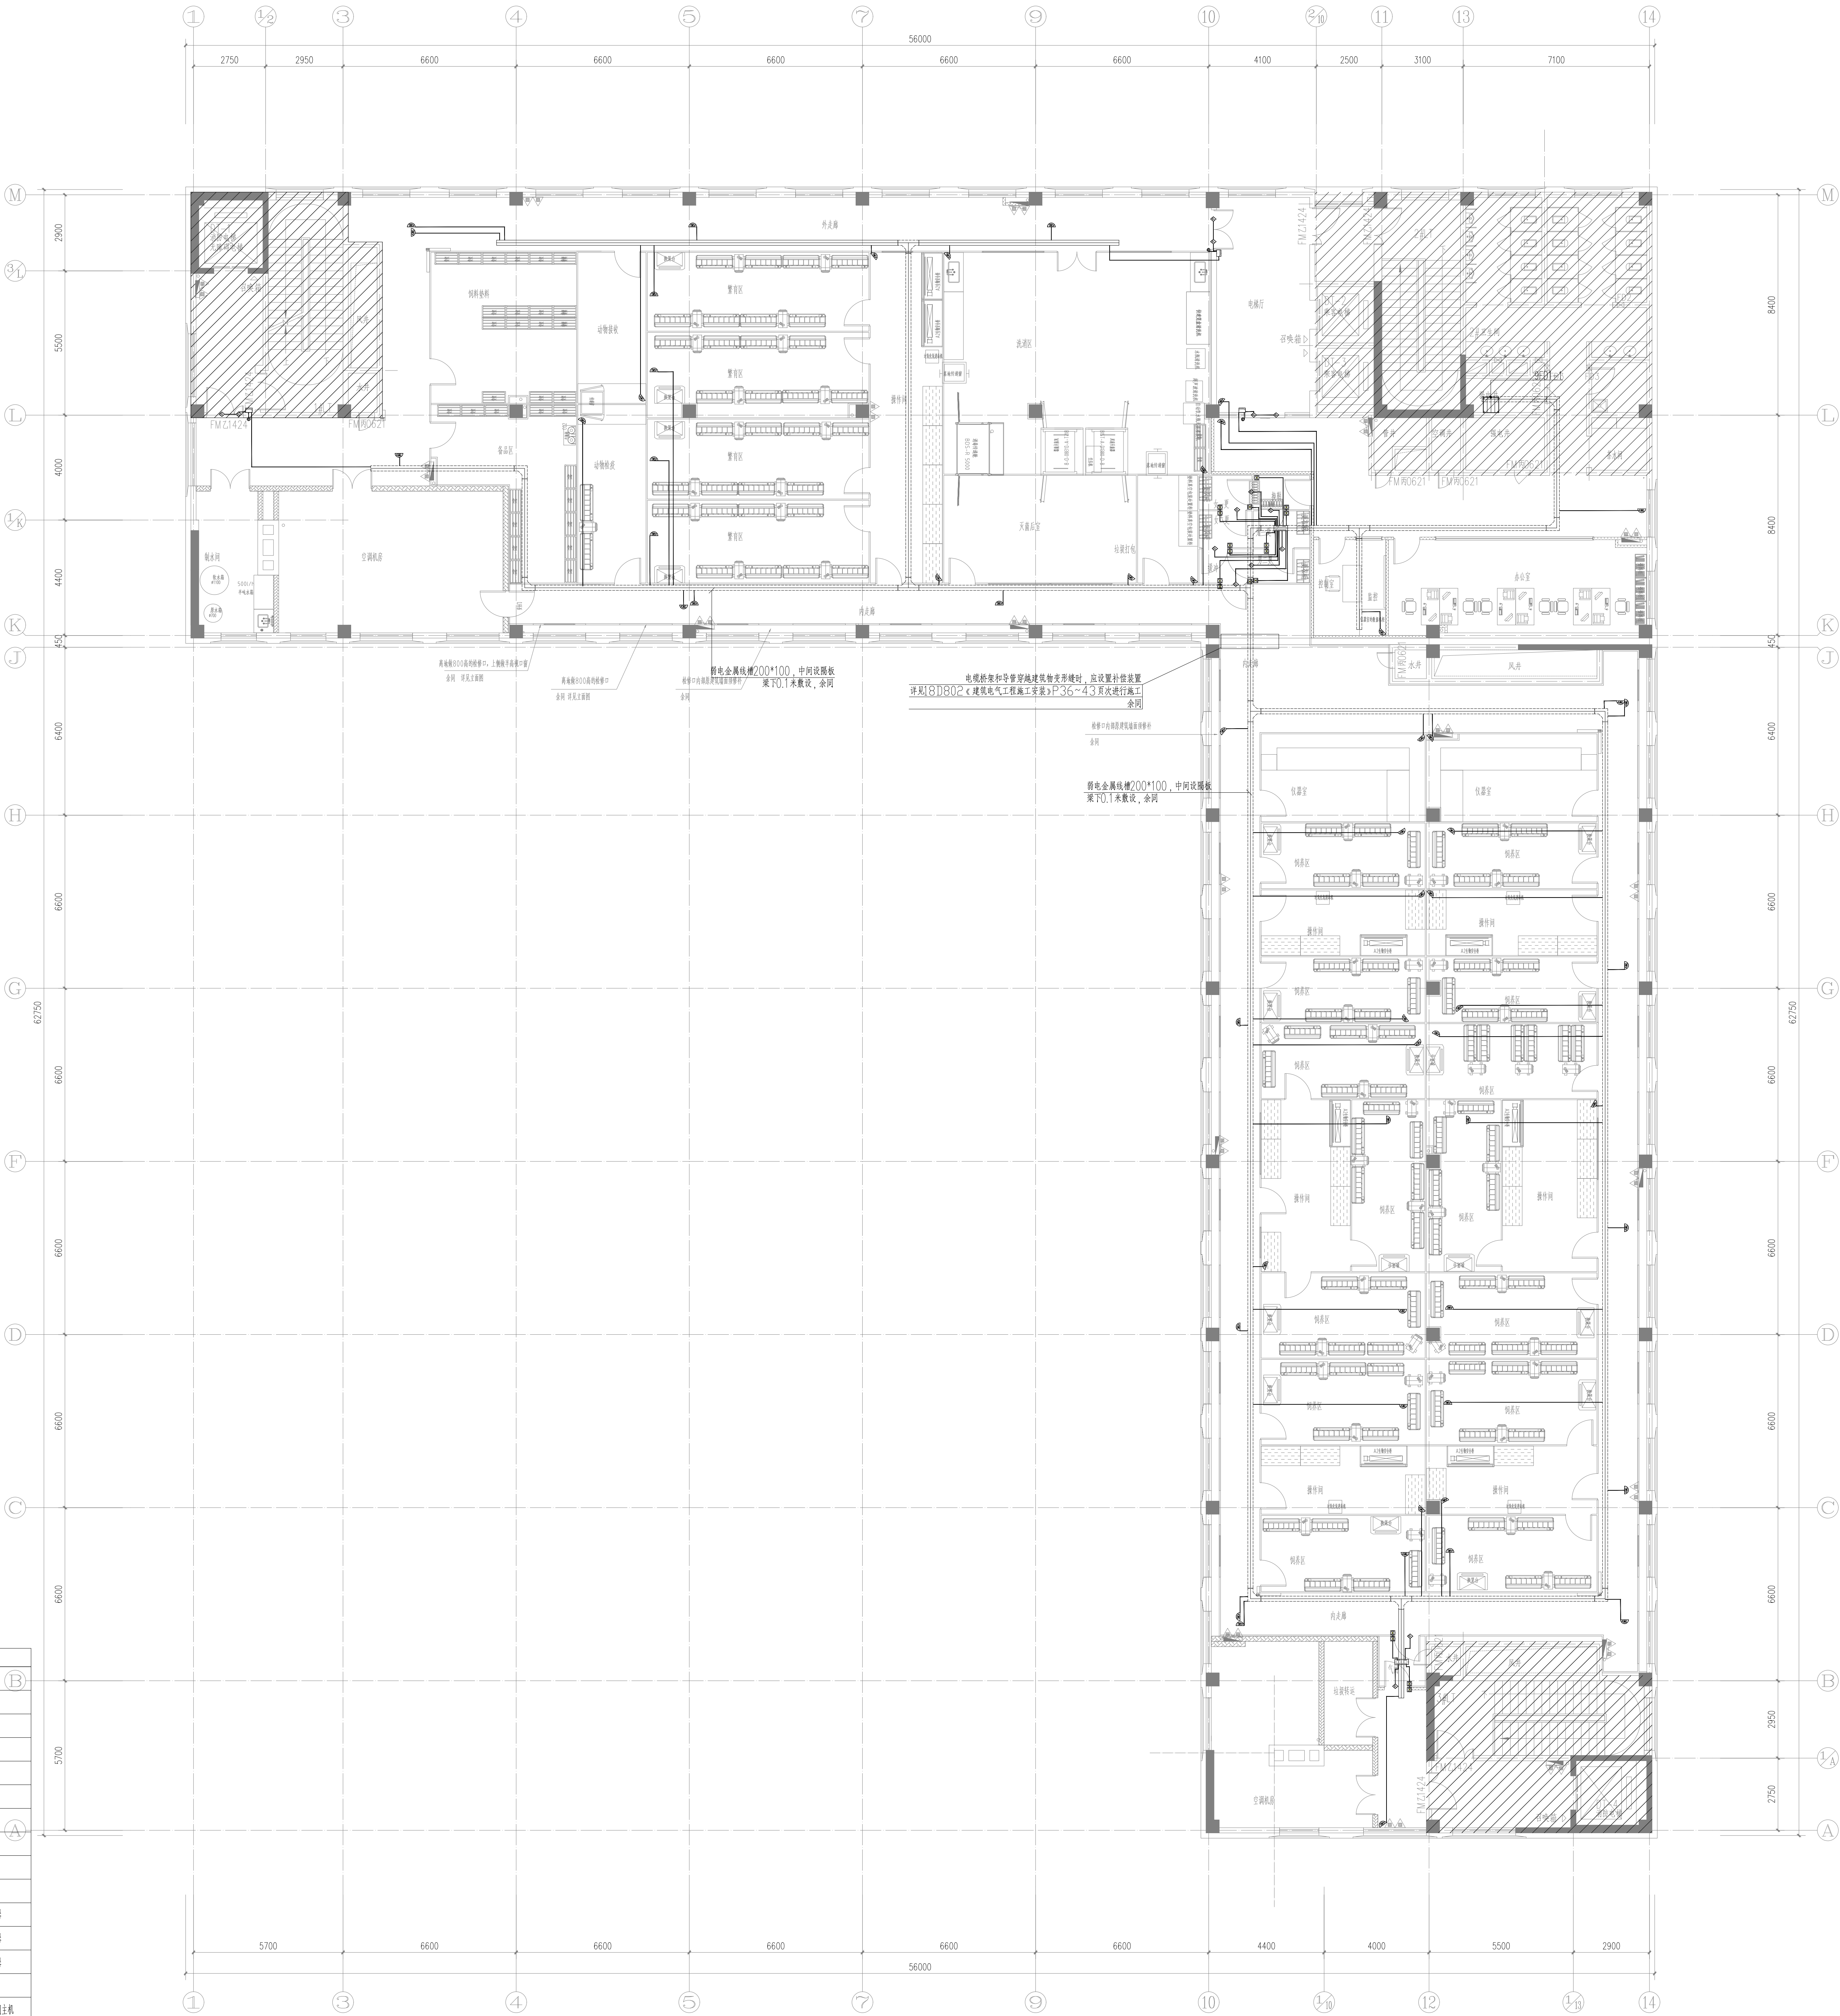

设备图例表

序号	图例	设备名称	安装方式	线缆敷设	敷设特点
01		集中报警系统(外线)	沿墙1.3m安装	2xLSZH-Cat6-4P/UTP-MR-JDG20-CC-WC	弱电井
02		集中报警系统(内线)	沿墙1.3m安装	LSZH-Cat6-4P/UTP-MR-JDG20-CC-WC	弱电井
03		报警系统	沿墙1.3m安装	2xLSZH-Cat6-4P/UTP-MR-JDG20-CC-WC	弱电井
04		集中报警系统(外线)	沿墙1.3m安装	LSZH-Cat6-4P/UTP-MR-JDG20-CC-WC	弱电井
05		集中报警系统(内线)	沿墙1.3m安装	LSZH-Cat6-4P/UTP-MR-JDG20-CC-WC	弱电井
06		报警系统	沿墙1.3m安装	LSZH-Cat6-4P/UTP-MR-JDG20-CC-WC	弱电井
07		网络交换机	沿墙1.3m安装	LSZH-Cat6-4P/UTP-WDZB-KYJY2x25-MR-JDG20-WC-CC	弱电井
08		网络交换机	沿墙1.3m安装	LSZH-Cat6-4P/UTP-WDZB-KYJY2x25-MR-JDG20-WC-CC	弱电井
09		门禁系统	沿墙1.3m安装	WDZB-KYJY-2x10-JDG20-WC	门控机
10		门禁系统	沿墙1.3m安装	WDZB-KYJY-4x10-JDG20-WC	门控机
11		门禁系统	沿墙1.3m安装	WDZB-KYJY-4x10-JDG20-WC	门控机
12		门禁系统	沿墙1.3m安装	LSZH-Cat6-4P/UTP-MR-JDG20-CC-WC	门控机
13		门禁系统	沿墙1.3m安装	WDZB-KYJY-2x10-JDG20-WC	门控机
14		门禁系统	沿墙1.3m安装	LSZH-Cat6-4P/UTP-WDZB-KYJY2x25-MR-JDG20-WC-CC	门控机
15		门禁系统	沿墙1.3m安装	LSZH-Cat6-4P/UTP-WDZB-KYJY2x25-MR-JDG20-WC-CC	门控机
16		门禁系统	沿墙1.3m安装	LSZH-Cat6-4P/UTP-WDZB-KYJY2x25-MR-JDG20-WC-CC	门控机
17		门禁系统	沿墙1.3m安装	WDZB-KYJY-4x10-JDG20-WC-CC	门控机
18					

注册单位

出图单位

注意

说明:

- 1、此图仅供用于此项目, 不得他用。
- 2、切勿以此图擅自更改, 一切变更须由设计单位签字盖章。
- 3、此图签字盖章方有效, 此图纸版为北京权领建筑设计有限公司所有。

审 定	
审 核	
项 目 负 责 人	
专 业 负 责 人	
校 对	
设 计	
制 图	

建设单位

哈尔滨医科大学

工程名称

哈尔滨医科大学附属医院新建工程

子项名称

图 名	九层网络信息平面图		
图 号	S-01-01		
设计号		专业	弱电
版 次		阶段	施工图
比 例	1:100	日期	2024.11
会 签			
建 筑		工 艺	
结 构		电 气	
给 排 水		暖 通	



设备图例表

序号	图例	设备名称	安装方式	线缆敷设	数量/单位
01		集中站设备(内)	台架安装, 距地面高度0.95m, 柜体高度0.3m	2xLSZH-Cat6-4P-UTP-MR-JDG20-CC-WC	弱电井
02		集中站设备(外)	台架安装, 距地面高度0.95m, 柜体高度0.3m	LSZH-Cat6-4P-UTP-MR-JDG20-CC-WC	弱电井
03		集中站设备(外)	台架安装, 距地面高度0.95m, 柜体高度0.3m	2xLSZH-Cat6-4P-UTP-MR-JDG20-CC-WC	弱电井
04		集中站设备(外)	台架安装, 距地面高度0.95m, 柜体高度0.3m	LSZH-Cat6-4P-UTP-MR-JDG20-CC-WC	弱电井
05		集中站设备(外)	台架安装, 距地面高度0.95m, 柜体高度0.3m	LSZH-Cat6-4P-UTP-MR-JDG20-CC-WC	弱电井
06		中央AP	吊顶安装	LSZH-Cat6-4P-UTP-MR-JDG20-CC-WC	弱电井
07		网络交换机	吊顶安装	LSZH-Cat6-4P-UTP-MR-JDG20-CC-WC	弱电井
08		网络交换机	吊顶安装	LSZH-Cat6-4P-UTP-MR-JDG20-CC-WC	弱电井
09		防火门	门框安装	WDZB-KYJY-2x10-JDG20-WC	防火门
10		防火门	门框安装	WDZB-KYJY-4x10-JDG20-WC	防火门
11		防火门	门框安装	WDZB-KYJY-4x10-JDG20-WC	防火门
12		防火门	门框安装	LSZH-Cat6-4P-UTP-MR-JDG20-CC-WC	弱电井
13		防火门	门框安装	WDZB-KYJY-2x10-JDG20-WC	防火门
14		防火门	门框安装	WDZB-KYJY-2x10-JDG20-WC	防火门
15		防火门	门框安装	WDZB-KYJY-2x10-JDG20-WC	防火门
16		防火门	门框安装	WDZB-KYJY-2x10-JDG20-WC	防火门
17		防火门	门框安装	WDZB-KYJY-2x10-JDG20-WC	防火门
18					